
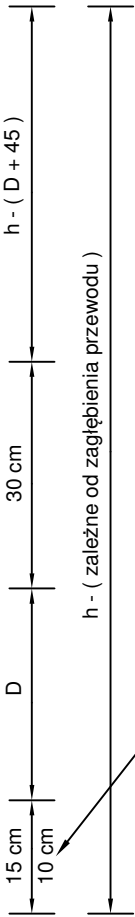



Posadowienie sieci

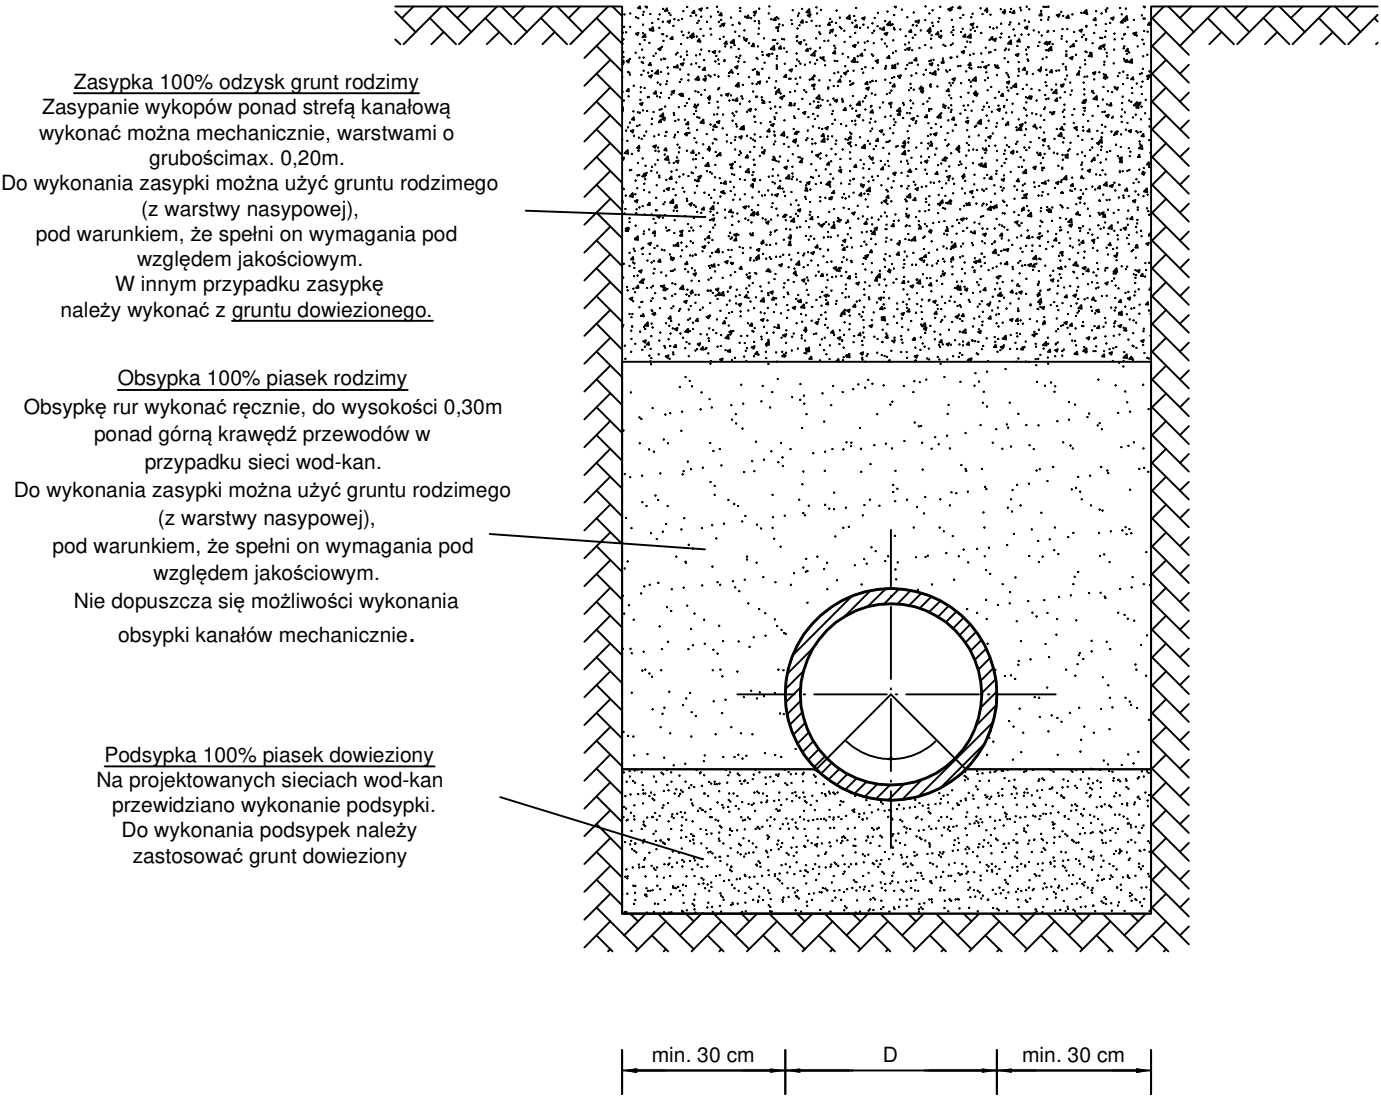

Szalunek zamontować
w sposób zabezpieczający
krawędzie nawierzchni
utwardzonej przed uszkodzeniem
wysuwając ponad poziom drogi
o min 0,1 m

Podsypka:
- w przypadku sieci wodociągowej 0,10m
- w przypadku sieci kanalizacji san. 0,15m

Technologia wykonania wykopów

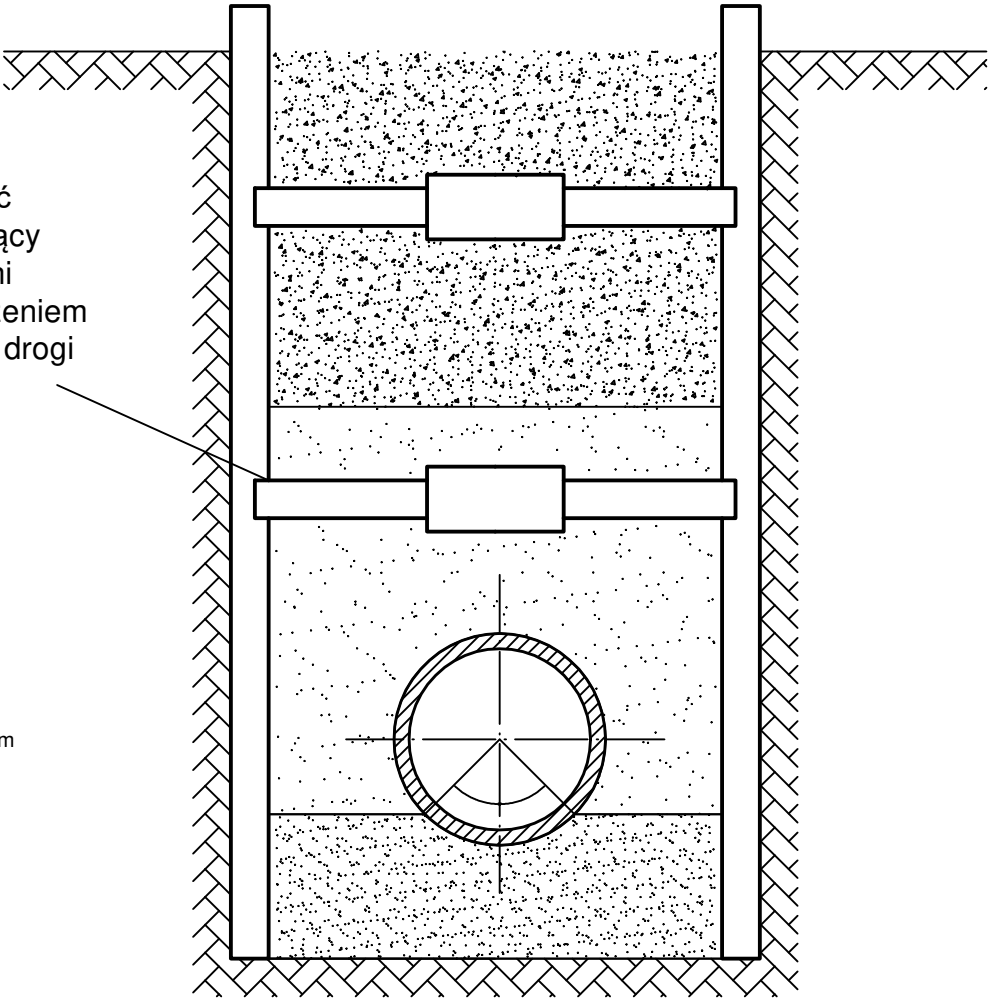

Rysunek: Posadowienie kanałów kanalizacyjnych i wodociągowych		
Temat: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grottgera w Lesznie.		
Adres: dz. 37/30, 37/32, 37/66, 37/54, 56/5, ul. Grottgera, 64-100 Leszno.		
Skala: -	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Data: 06. 2018	Sprawdza_jący: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr rys: 6	Asystent:	