

STAROSTA LESZCZYŃSKI

Leszno, dn. 11.03.2019 r.

Znak sprawy: GN.III.6630.163.2019

ODPIS

PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 11.03.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

| | |
|--------------------------------|---|
| Przedmiot narady: | Sieć kanalizacji sanitarnej |
| Lokalizacja: | Lipno Wilkowice, ul. Polna, dz.: 129/3, 714 |
| Wnioskodawca: | K3 PROJEKT KACZMAREK ŁUKASZ ul. Akcyjowa 2, 64-130 Rydzyna |
| Inwestor: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O. ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno |
| Przewodniczący: | EWA SZYSZKA |
| Miejsce narady: | Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN |
| Sposób przeprowadzenia narady: | stacjonarny |
| Data wpływu: | 01.03.2019 r. |

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

Projektowany gazociąg został zrealizowany.


Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Lp. | Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa | Stanowisko Uwagi | Imię i nazwisko uczestnika |
|-----|--|---|----------------------------------|
| 1 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie | - warunki podano w piśmie z dnia 12.02.2019 roku znak ZDP 5443W/4/327/2019. | -Pan Wiesław Rajch |
| 2 | ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Kościan | - brak. | -przedstawiciel nie brał udziału |
| 3 | MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie | - projekt bud. sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnić branżowo w MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie. | -Pani Katarzyna Wojciechowska |
| 4 | PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie | - istniejący gazociąg ś/c z przyłączami, - szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie, w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej, | -Pan Grzegorz Wawrzyniak |

| | | | |
|--------------|--------------------|---|----------------------------------|
| | | - w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), - w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie, - w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągami, projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, - o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Lesznie. | |
| 5 | Wójt Gminy Lipno | - brak. | -przedstawiciel nie brał udziału |
| 6 | Orange Polska S.A. | - brak. | -przedstawiciel nie brał udziału |
| Wnioskodawca | | | K3 PROJEKT KACZMAREK ŁUKASZ |

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego


 Ewa Szyszka
 Główny Specjalista

 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
 i Gospodarki Nieruchomościami

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

szczenia pracy:

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

| | |
|--|----------------------------------|
| Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy | GN.VII.6640.3407.2018 |
| Nazwa miejscowości | Wilkowice |
| Jednostka ewidencyjna | 301302-2, Lipno |
| Obręb ewidencyjny | 0013, Wilkowice |
| Skala mapy | 1:500 |
| Godło mapy | 6.166.08.13.4.3; 6.166.08.13.4.1 |
| Układ współrzędnych | 2000/6 |
| Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji | Kronstadt 60 |
| Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji | |
| Data opracowania mapy | 14.11.2018 |
| Oznaczenia budynków na mapie według KST | |

STAROSTA LESZCZYŃSKI

Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 marca 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) powiadamia się, że niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy:

sieć kan. sanit.

(Wyszczególnienie przedmiotu uzgodnienia)

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lesznie, Al. Józefa Piłsudskiego 11/23 w dniu:

11.03.2019

(Data)

GN.III.6630. 163.2019

(Znak sprawy)

Leszno, dnia 11.03.2019

(Miejscowość i data)

Z up. Starosty Leszczyńskiego

S. J.

(Podpis pracownika Wydziału Kartografii)

w Wydziale Geodezji i Kartografii Kancelarii Starosty Powiatowego w Lesznie

Pracownia Sro. do niniejszego dokumentu została wydana z uwzględnieniem prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lesznie, Al. Józefa Piłsudskiego 11/23 w dniu 11.03.2019 r.

STAROSTA LESZCZYŃSKI


P.3013.2018.3768

KIEROWNIK

PODZUK Leszno

Piotr Ankołowski

(Podpis kierownika)

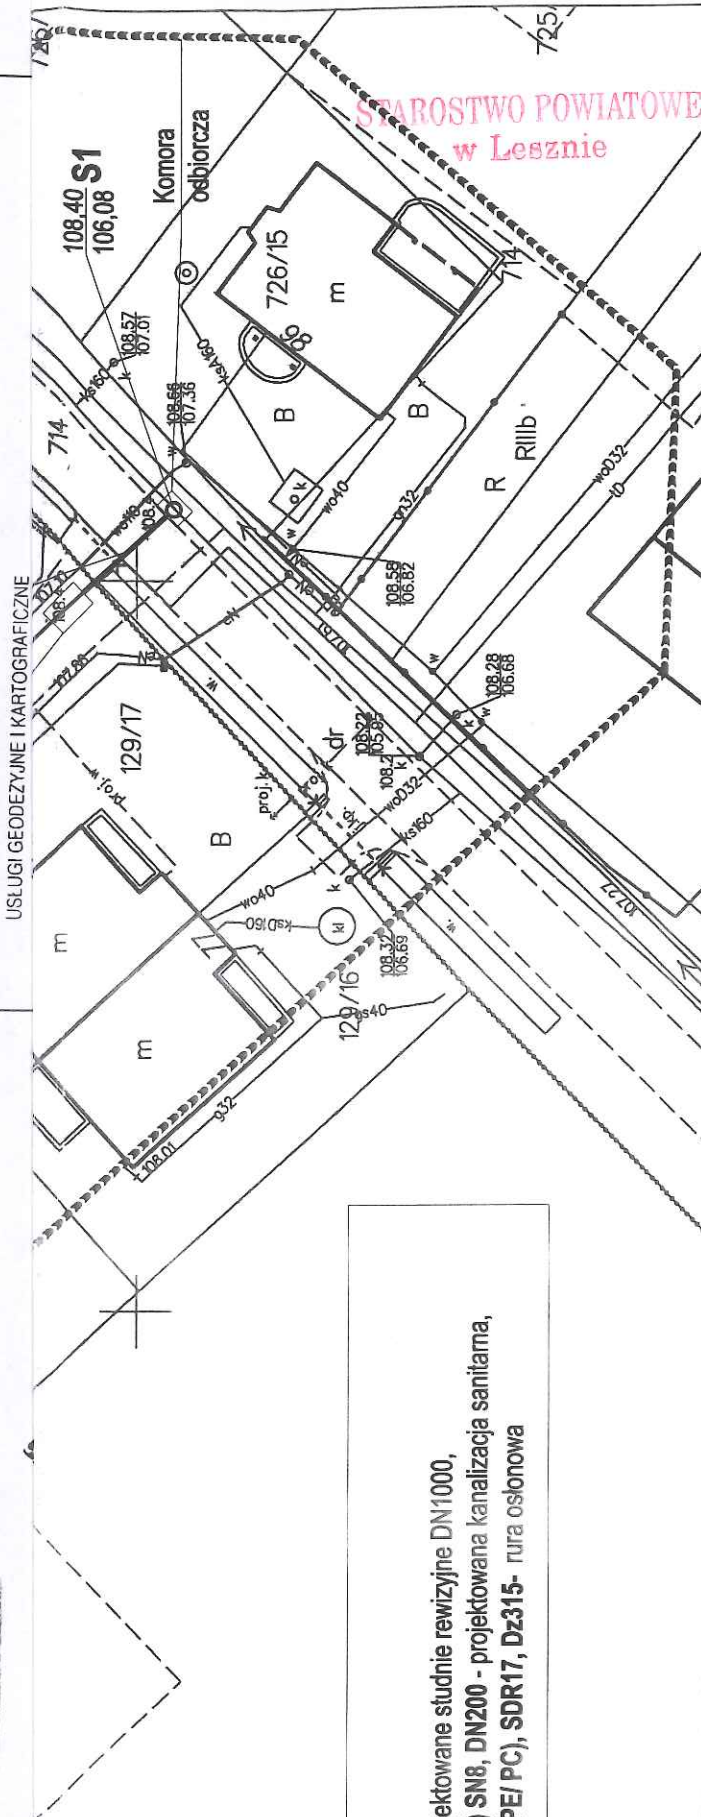

LEGENDA:

S1-S3 - projektowane studnie rewizyjne DN1000,
PVC-U (lite) SN8, DN200 - projektowana kanalizacja sanitarna,
PE100-RC(PE/PC), SDR17, Dž315- rura osłonowa