



Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 22 lutego 2019 r.

INW - R / 189 / 2019

# INSTAL-KONCEPT

Łukasz Fiszer

ul. Leśna Osada 33

64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 542, w rejonie ul. Diamentowej w Henrykowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków sanitarnych do/z działek budowlanych o nr ewid. 522/2, 521/7, 521/8, położonych wzdłuż drogi o nr ewid. 542, w rejonie ul. Diamentowej w Henrykowie, wymagane jest pobudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ww. drodze.

Sieć wodociągową w drodze o nr ewid. 542, należy zaprojektować od istniejącej w ul. Diamentowej sieci wodociągowej PE Ø 110 mm, następnie sieć poprowadzić w ww. drodze, wzdłuż działek o nr ewid. 522/2, 521/7, 521/8.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować od istniejącej w ul. Diamentowej sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm, następnie sieć poprowadzić w drodze o nr ewid. 542, do wysokości działki o nr ewid. 521/8.

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PVC lub PE, PN 10 o średnicy Ø 110 mm,
- w węźle połączeniowym w ul. Diamentowej, na nowoprojektowanej sieci wodociągowej należy zamontować zasuwę odcinającą,
- węzeł końcowy, na wysokości działki nr ewid. 521/8, należy przygotować pod rozbudowę sieci w kierunku wschodnim,
- na końcu projektowanej sieci należy zamontować hydrant p.poż z zasuwą odcinającą, łącząc go z siecią za pomocą trójnika,
- dokładną lokalizację zasuw i hydrantu p.poż. należy ustalić w MPWiK w Lesznie,
- skrzynki uliczne zasuw i hydrantu (w przypadku hydrantu podziemnego) zabezpieczyć pierścieniami zabezpieczającymi prefabrykowanymi betonowymi,
- w węzłach sieci zaprojektować połączenia kołnierzowe oraz stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar (schematy węzłów zamieścić w projekcie).

sekretariat 65 529 83 11  
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44  
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39  
pogotowie wod-kan 994

[www.mpwik-leszno.pl](http://www.mpwik-leszno.pl)  
[www.ebok.mpwik-leszno.pl](http://www.ebok.mpwik-leszno.pl)

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z PVC o średnicy min.  $\varnothing$  200 mm, ściance litej i sztywności 8 kN/m<sup>2</sup>,
- nowoprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej na sieci studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 84,80 m n.p.m., której kineta przygotowana jest pod włączenie nowoprojektowanej sieci o średnicy DN 200 mm,
- kinetę studni kanalizacyjnej na końcu sieci w drodze o nr ewid. 542, należy przygotować pod przyszłe włączenie przyłączy kanalizacyjnych DN 160 z działki o nr ewid. 523 i 521/8,
- na końcu sieci zamontować studnię kanalizacyjną o średnicy min.  $\varnothing$  1000 mm wykonaną z materiałów zapewniających jej całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne),
- studnię kanalizacyjną usytuowaną w jezdni należy zwieńczyć żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym, zapobiegającą jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
- studnię przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym oraz zabezpieczyć pierścieniem zabezpieczającym prefabrykowanym betonowym.

Projekt budowlany sieci wodociągowej należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż.

W projekcie budowlanym należy zamieścić opis sposobu przeprowadzenia próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, z przedstawieniem rodzaju kształtek zastosowanych do w/w czynności.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: [www.mpwik-leszno.pl](http://www.mpwik-leszno.pl) - Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

Powyższe warunki są ważne do 22.02.2021r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.


Z poważaniem


Z-ca KIEROWNIKA  
Działu Inwestycji  
*doj*  
Katarzyna Wojciechowska

Załączniki:

1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociągowej w ul. Diamentowej w Henrykowie.
2. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej w Henrykowie.
3. Zdjęcie kinety istniejącej studni kanalizacyjnej w ul. Diamentowej.

K.W.

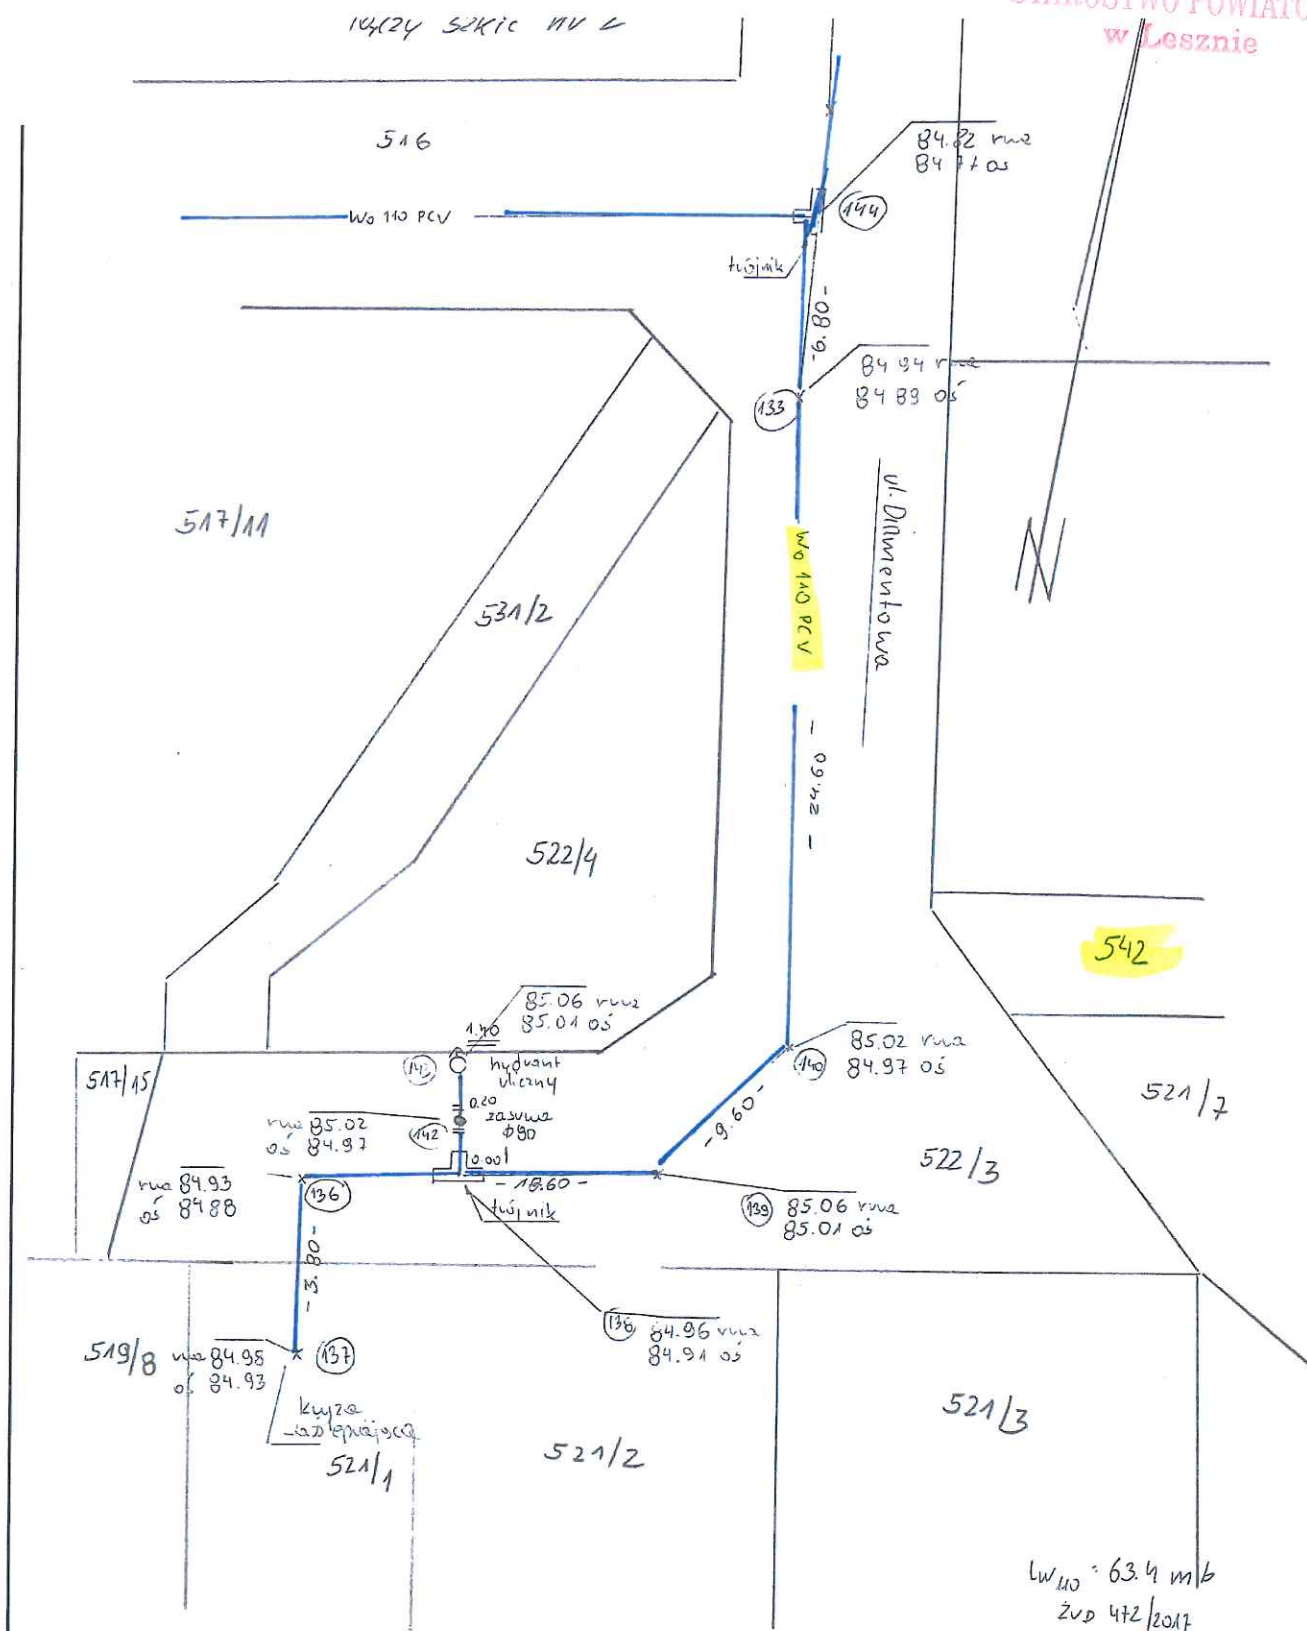

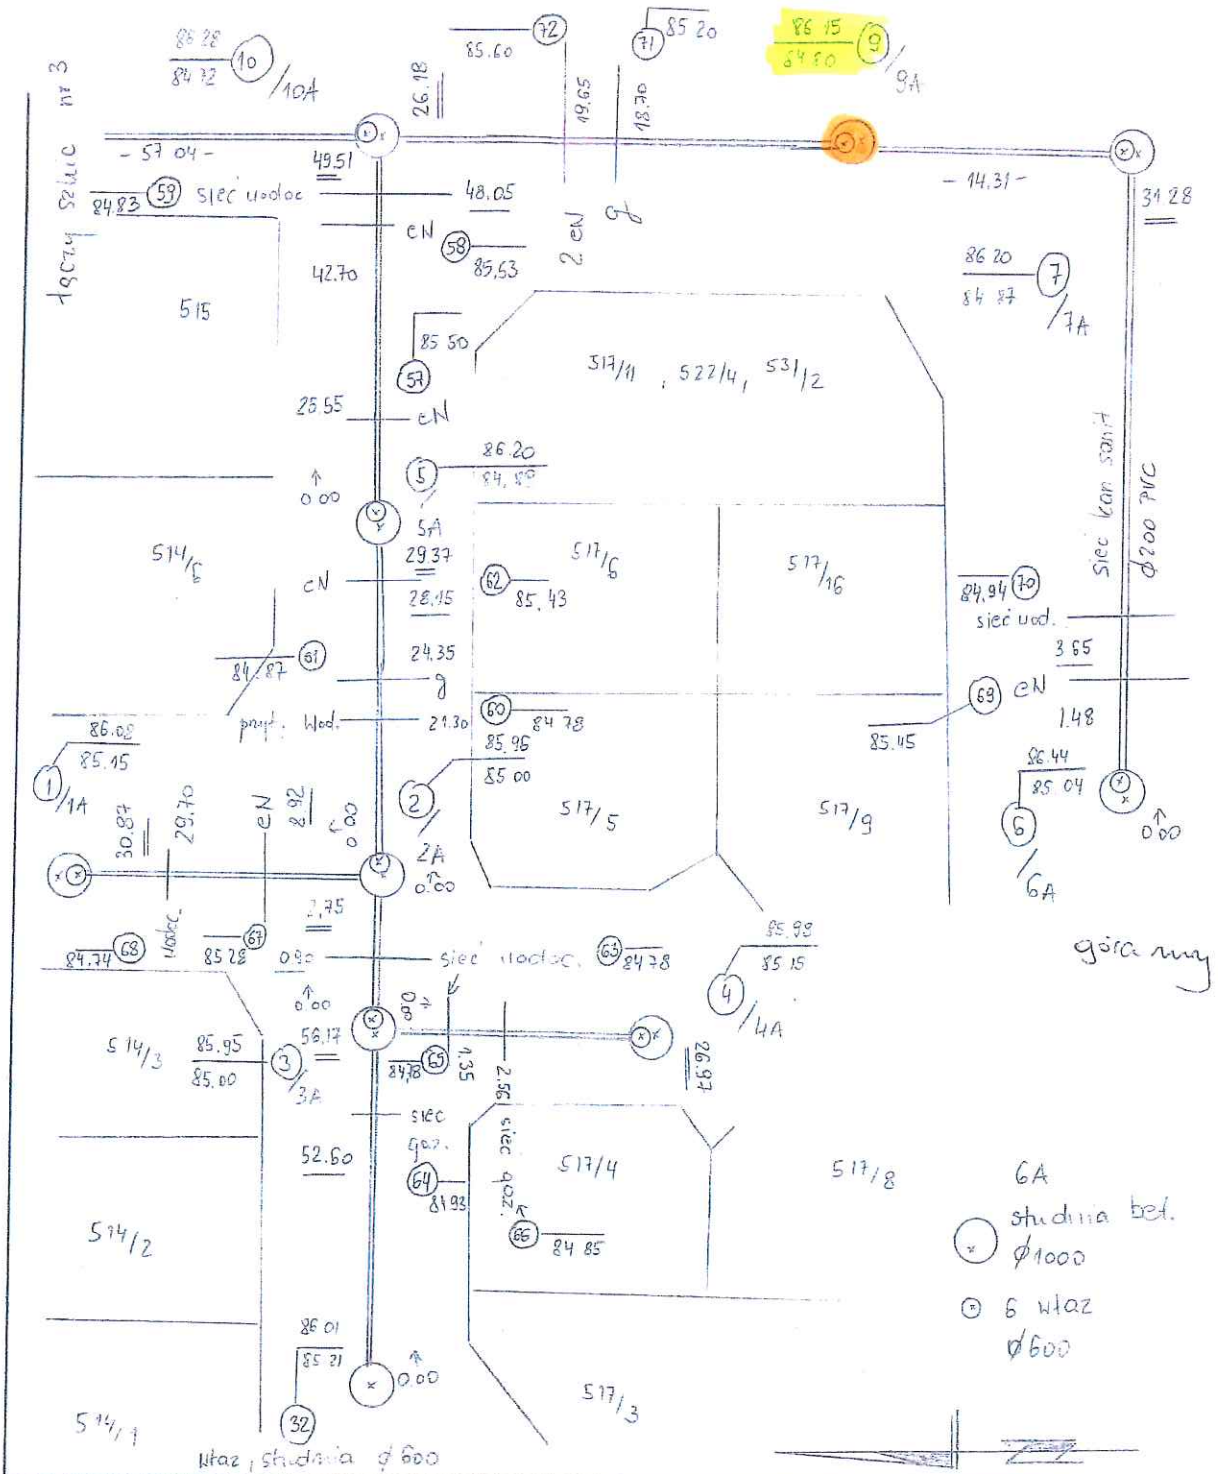

Nazwa lub symbol obiektu		ul. Diamentowa i dz.		Rodzaj pracy	inwent. pow. i sieci kan. sanit.
Taśma Łaty	Nr	Data		Nazwisko i imię (wykonawcy)	
				podpis	
Pomierzył		GEODETA UPRAWNIONY		mgr inż. Katarzyna Konopnicka-Bensdorff	
Skartował		Świadectwo Nr 18269		Wojew. wielkopolskie	
Wykreślił		Głównego Geodety Kraju		Gmina Świątobór	
Sprawił		02 668 258		Miasto Świątobór	
				Obch. Kierownik	
				Termin kat.	
				Pierwszy Nr	



STAROSTA LESZCZYŃSKI

Leszno, dn. 15.04.2019 r.

Znak sprawy: GN.III.6630.249.2019

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**z dnia 15.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:	<b>Sieć wodociągowa rozdzielcza i sieć kanalizacji sanitarnej</b>
Lokalizacja:	<b>Święciechowa Henrykowo, ul. Diamentowa, dz.: 522/3, 542</b>
Wnioskodawca:	<b>INSTAL-KONCEPT ŁUKASZ FISZER ul. Leśna Osada 33, 64-100 Leszno</b>
Przewodniczący:	<b>EWA SZYSZKA</b>
Miejsce narady:	<b>Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN</b>
Sposób przeprowadzenia narady:	<b>stacjonarny</b>
Data wpływu:	<b>03.04.2019 r.</b>

**PODSUMOWNIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

**Stanowisko Przewodniczącego:**

Bez uwag.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 6.164.08-1142, 6.164.08-1156.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	<b>ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno</b>	- zachować normatywne odległości od istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń energetycznych. W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do kabla energetycznego wykopy prowadzić ręcznie.	<b>-Pan Grzegorz Piotrowiak</b>
2	<b>MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie</b>	- projekt bud. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej uzgodnić branżowo w MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie.	<b>-Pani Katarzyna Wojciechowska</b>
3	<b>PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie</b>	- istniejący gazociąg Dn 63 PE, - szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie, w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej, - w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny	<b>-Pan Grzegorz Wawrzyniak</b>

		odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), - w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie, - w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągami, projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, - o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Lesznie.	
4	<b>Wójt Gminy Świąciechowa</b>	- uzgodniono bez uwag.	<b>-Pan Włodzimierz Turek</b>
5	<b>Orange Polska S.A.</b>	- brak.	<b>-przedstawiciel nie brał udziału</b>
<b>Wnioskodawca</b>			<b>INSTAL-KONCEPT ŁUKASZ FISZER</b>

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego

  
**Ewa Szyszka**  
 Główny Specjalista


 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  
 i Gospodarki Nieruchomościami  
 Podpis przewodniczącego narady
**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy	GN.VI.6640.3406.2018
Nazwa miejscowości	Henrykowo
Jednostka ewidencyjna	301305_2, Świątecznawa
Obszar ewidencyjny	0002, Henrykowo
Skala mapy	1:500
Godło mapy	6.164.08.14.2 i 6.164.08.14.2.2 i 6.164.08.09.4.4 i 6.164.
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich
wysokości	Kraskstad 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	
Data opracowania mapy	2.11.2018
Oznaczenia budynków na mapie według KST	
USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE mgr inż. Katarzyna Konopnicka-Benedykt Świadczenie Nr 18269 Głównego Geodety Kraju Inżynier w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	
GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Katarzyna Konopnicka-Benedykt Świadczenie Nr 18269 Głównego Geodety Kraju Inżynier w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	

Starosta Leszczyński  
P. 1013 2018 3738  
Z up. Starosty Leszczyńskiego  
Roman Sikorski  
Specjalista  
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

STAROSTA LESZCZYŃSKI  
Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) poświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa dotycząca:  
sieci wod.-kan. sanit.  
(Wyszczególnienie przedmiotu zgłoszenia)  
była przedmiotem nauki koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lesznie, Al. Jana Pawła II 23 w dniu  
15.04.2019  
(Data)  
GN.III.6630.249.2019  
(Znak sprawy)  
Leszno, dnia 15.04.2019  
(Miejscowość i data)  
Z up. Starosty Leszczyńskiego  
S. L.  
(Podpis przewodniczącego rady koordynacyjnej)  
Specjalista  
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

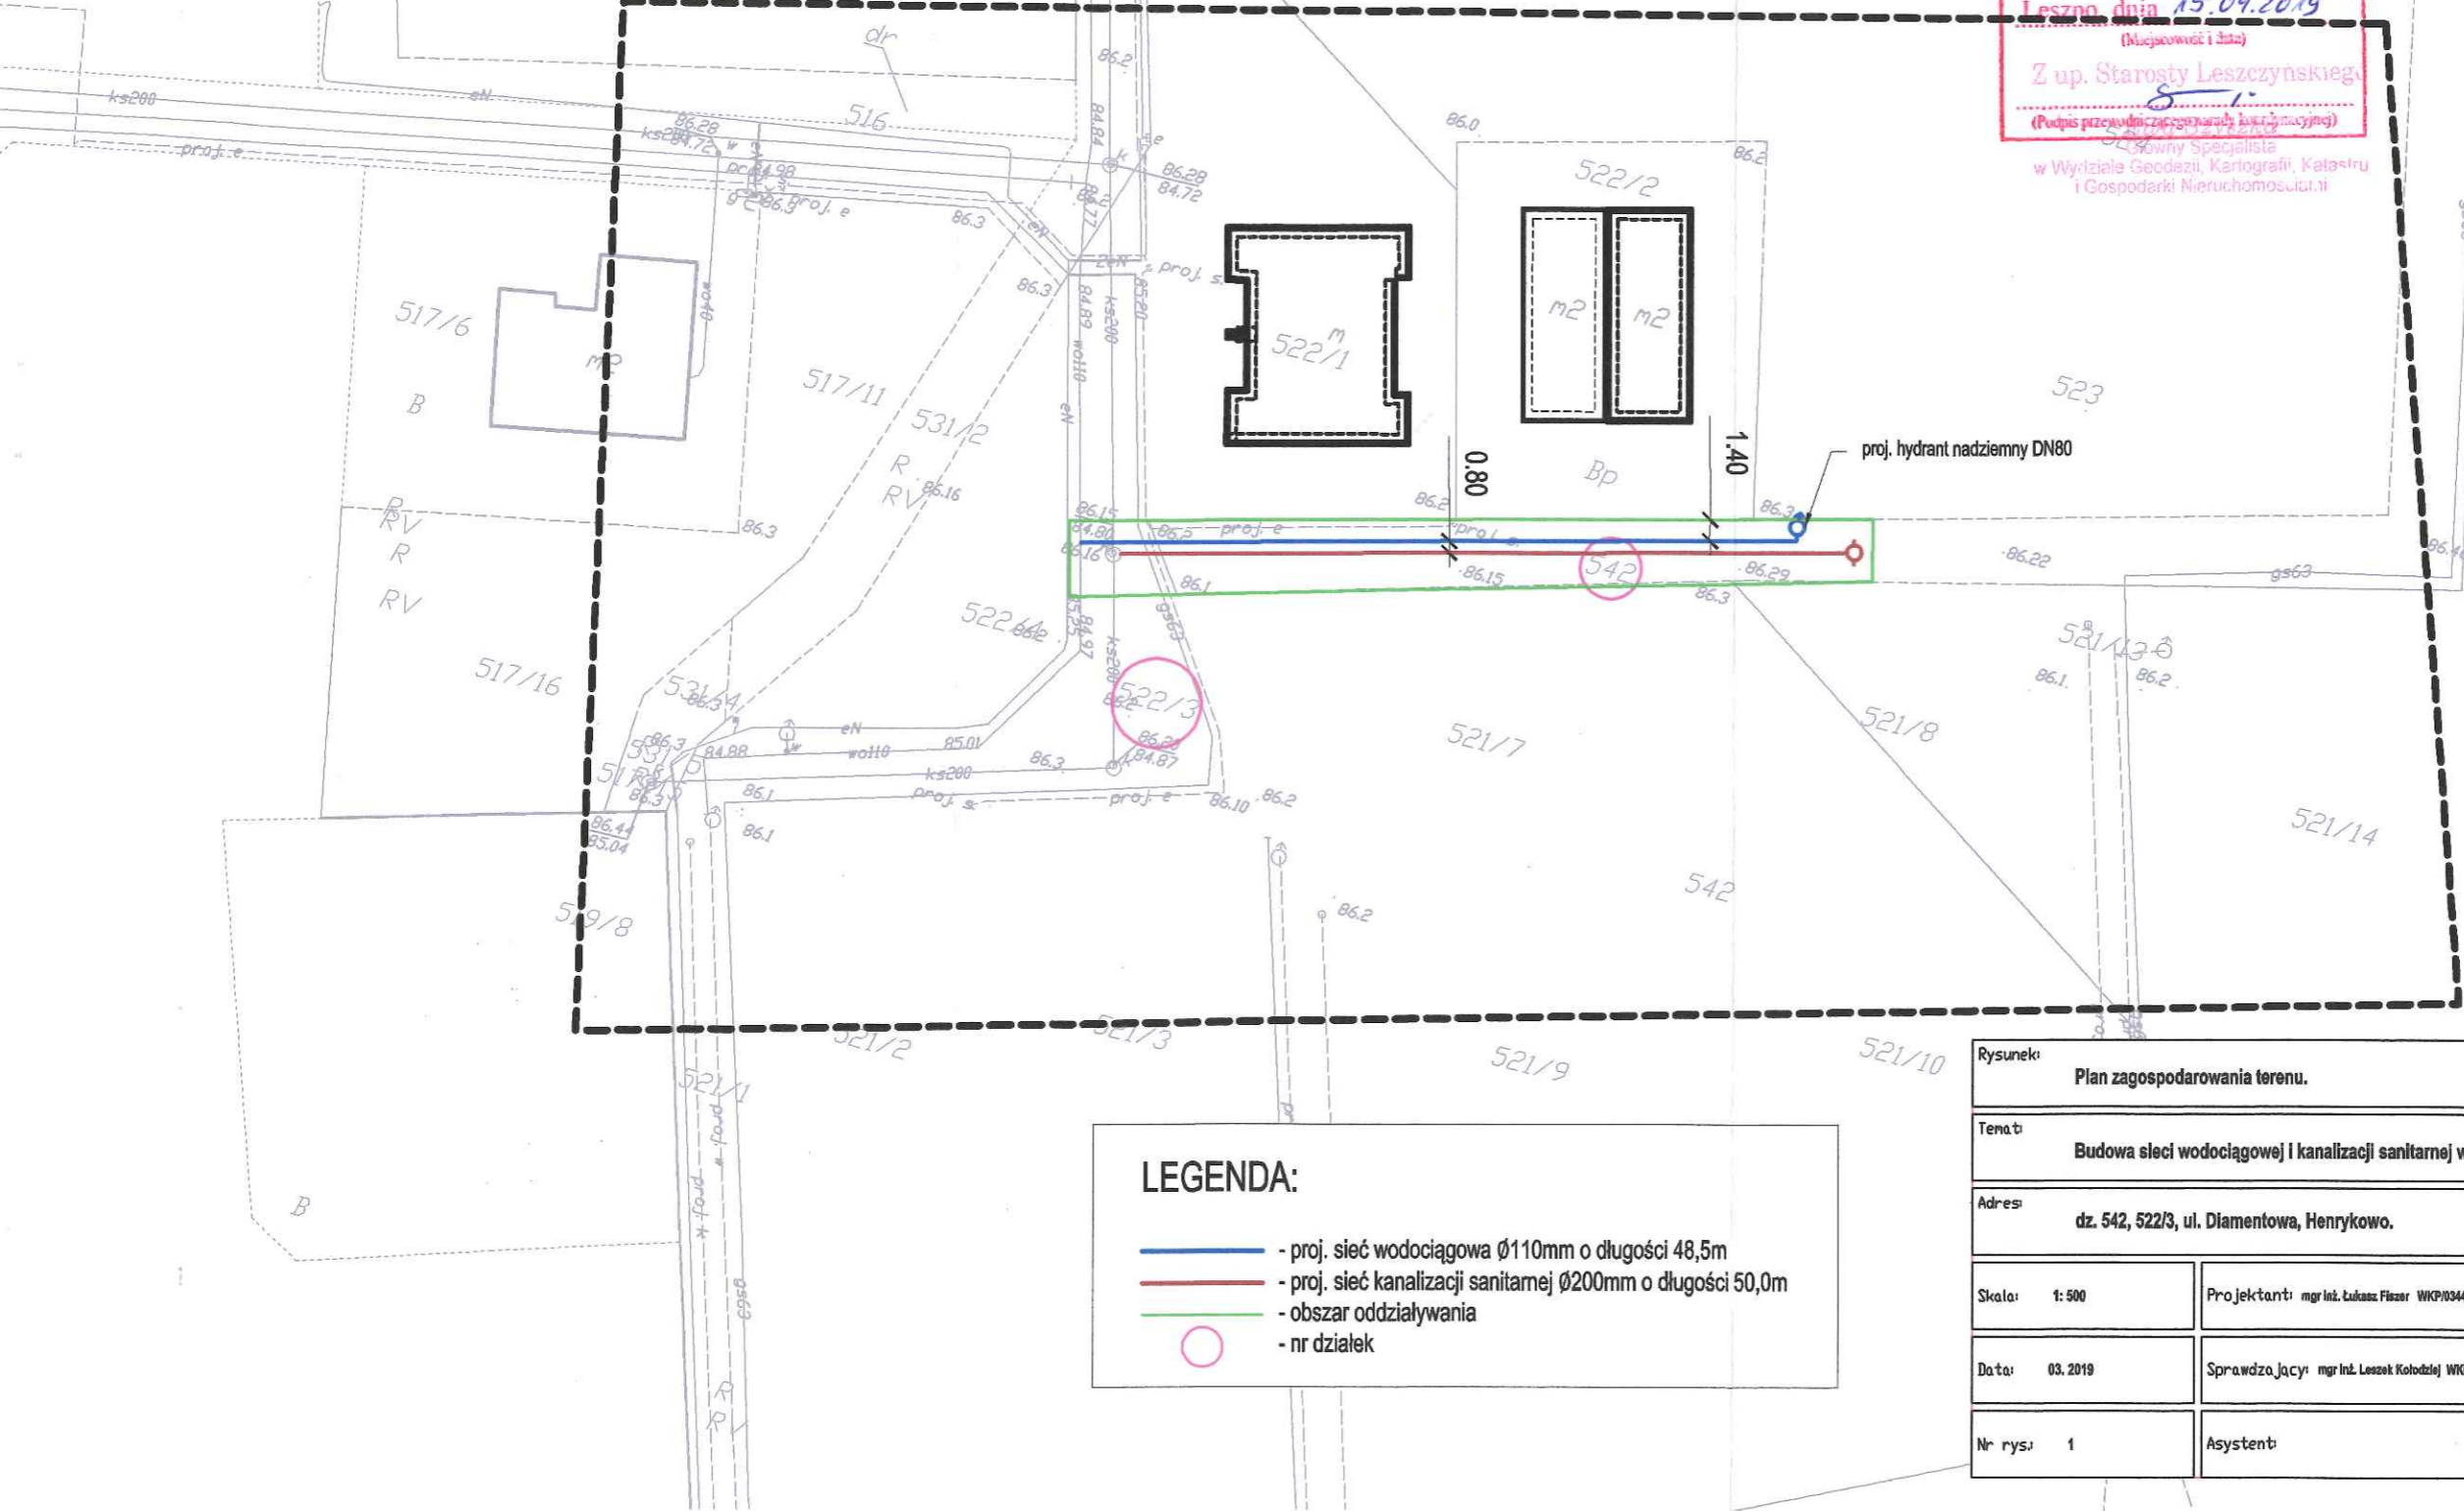

LEGENDA:

- proj. sieć wodociągowa Ø110mm o długości 48,5m
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej Ø200mm o długości 50,0m
- obszar oddziaływania
- nr działek

Za zgodność  
z oryginałem

Rysunek:	Plan zagospodarowania terenu.		
Temat:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej w Henrykowie.		
Adres:	dz. 542, 522/3, ul. Diamentowa, Henrykowo.		
Skala:	1: 500	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszler WKP/0344/PODS/09	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Data:	03. 2019	Sprawdzający: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/PODS/12	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr rys:	1	Asystent:	



# GMINA ŚWIECIECHOWA

## URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa  
Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: [urządgminy@swieciechowa.pl](mailto:urządgminy@swieciechowa.pl)  
[www.swieciechowa.pl](http://www.swieciechowa.pl), [www.bip.swieciechowa.pl](http://www.bip.swieciechowa.pl)

ZP.7230.75.2019

Święciechowa, 4.04.2019 r.

**Pan Łukasz Fiszer**  
**Pełnomocnik MPWiK w Lesznie**

Odpowiadając na wniosek z dnia 2.04.2019 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obr. Henrykowo, Urząd Gminy w Święciechowie wyraża zgodę (uzgadnia pozytywnie) na wykonanie prac w zakresie drogi wewnętrznej - dz. nr ewid. 522/3, 542 w obr. Henrykowo, będącej własnością gminy, zgodnie z załączonym do niniejszego uzgodnienia projektem zagospodarowania terenu.

Jednocześnie **zobowiązuję** inwestora do złożenia pisemnej informacji o planowanym terminie przystąpienia do robót, z podaniem danych kontaktowych kierownika robót.

Teren budowy należy bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego. O zakończeniu budowy należy powiadomić tutejszy urząd, celem dokonania niezbędnych przeglądów stanu technicznego dróg, (osoba do kontaktu – Pan Włodzimierz Urban tel. 65 5333 517).

Jako właściciel ww. nieruchomości, Gmina Święciechowa wyraża zgodę Inwestorowi tj. MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, do dysponowania ww. nieruchomościami na cele budowlane. Niniejsza zgoda stanowi podstawę do ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Pozytywnego uzgodnienia dokonuje się na rzecz Inwestora tj.: MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie

Załącznik 1:

1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.


z up. **WÓJTA**  
*mgr Piotr Tomczak*  
Zastępca Wójta

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lesznie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy	GN.VI.6640.3406.2018
Nazwa miejscowości	Henrykowo
Jednostka ewidencyjna	301305_2, Świąciechowa
Obszar ewidencyjny	0002, Henrykowo
Skala mapy	1:500
Godło mapy	6.164.08.14.2.1:6.164.08.14.2.2:6.164.08.09.4.1:6.164.
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich
wysokości	Kronsztad 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	
Data opracowania mapy	2.11.2018
Oznaczenia budynków na mapie według KST	
USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE mgr inż. Katarzyna Konopnicka-Benedykt Świąciechowa Nr 18269 Głównego Geodety Kraju Inżynieria i Projektowanie nr uprawnień: projektowanie, mapy, plany, mapy	
NIP 697-159-38-04 REGON 411449800	

Foto i rysunek, z którego wynika, że dokument został opracowany w oparciu o plan sytuacyjny i plan sytuacyjny, który jest podstawą do opracowania projektu. Wskazano na to, że plan sytuacyjny jest podstawą do opracowania projektu. Wskazano na to, że plan sytuacyjny jest podstawą do opracowania projektu.

STAROSTA LESZCZYŃSKI  
P. 3013 2018 3738  
Z up. Starosty Leszczyńskiego  
Roman Sikorski  
Specjalista  
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

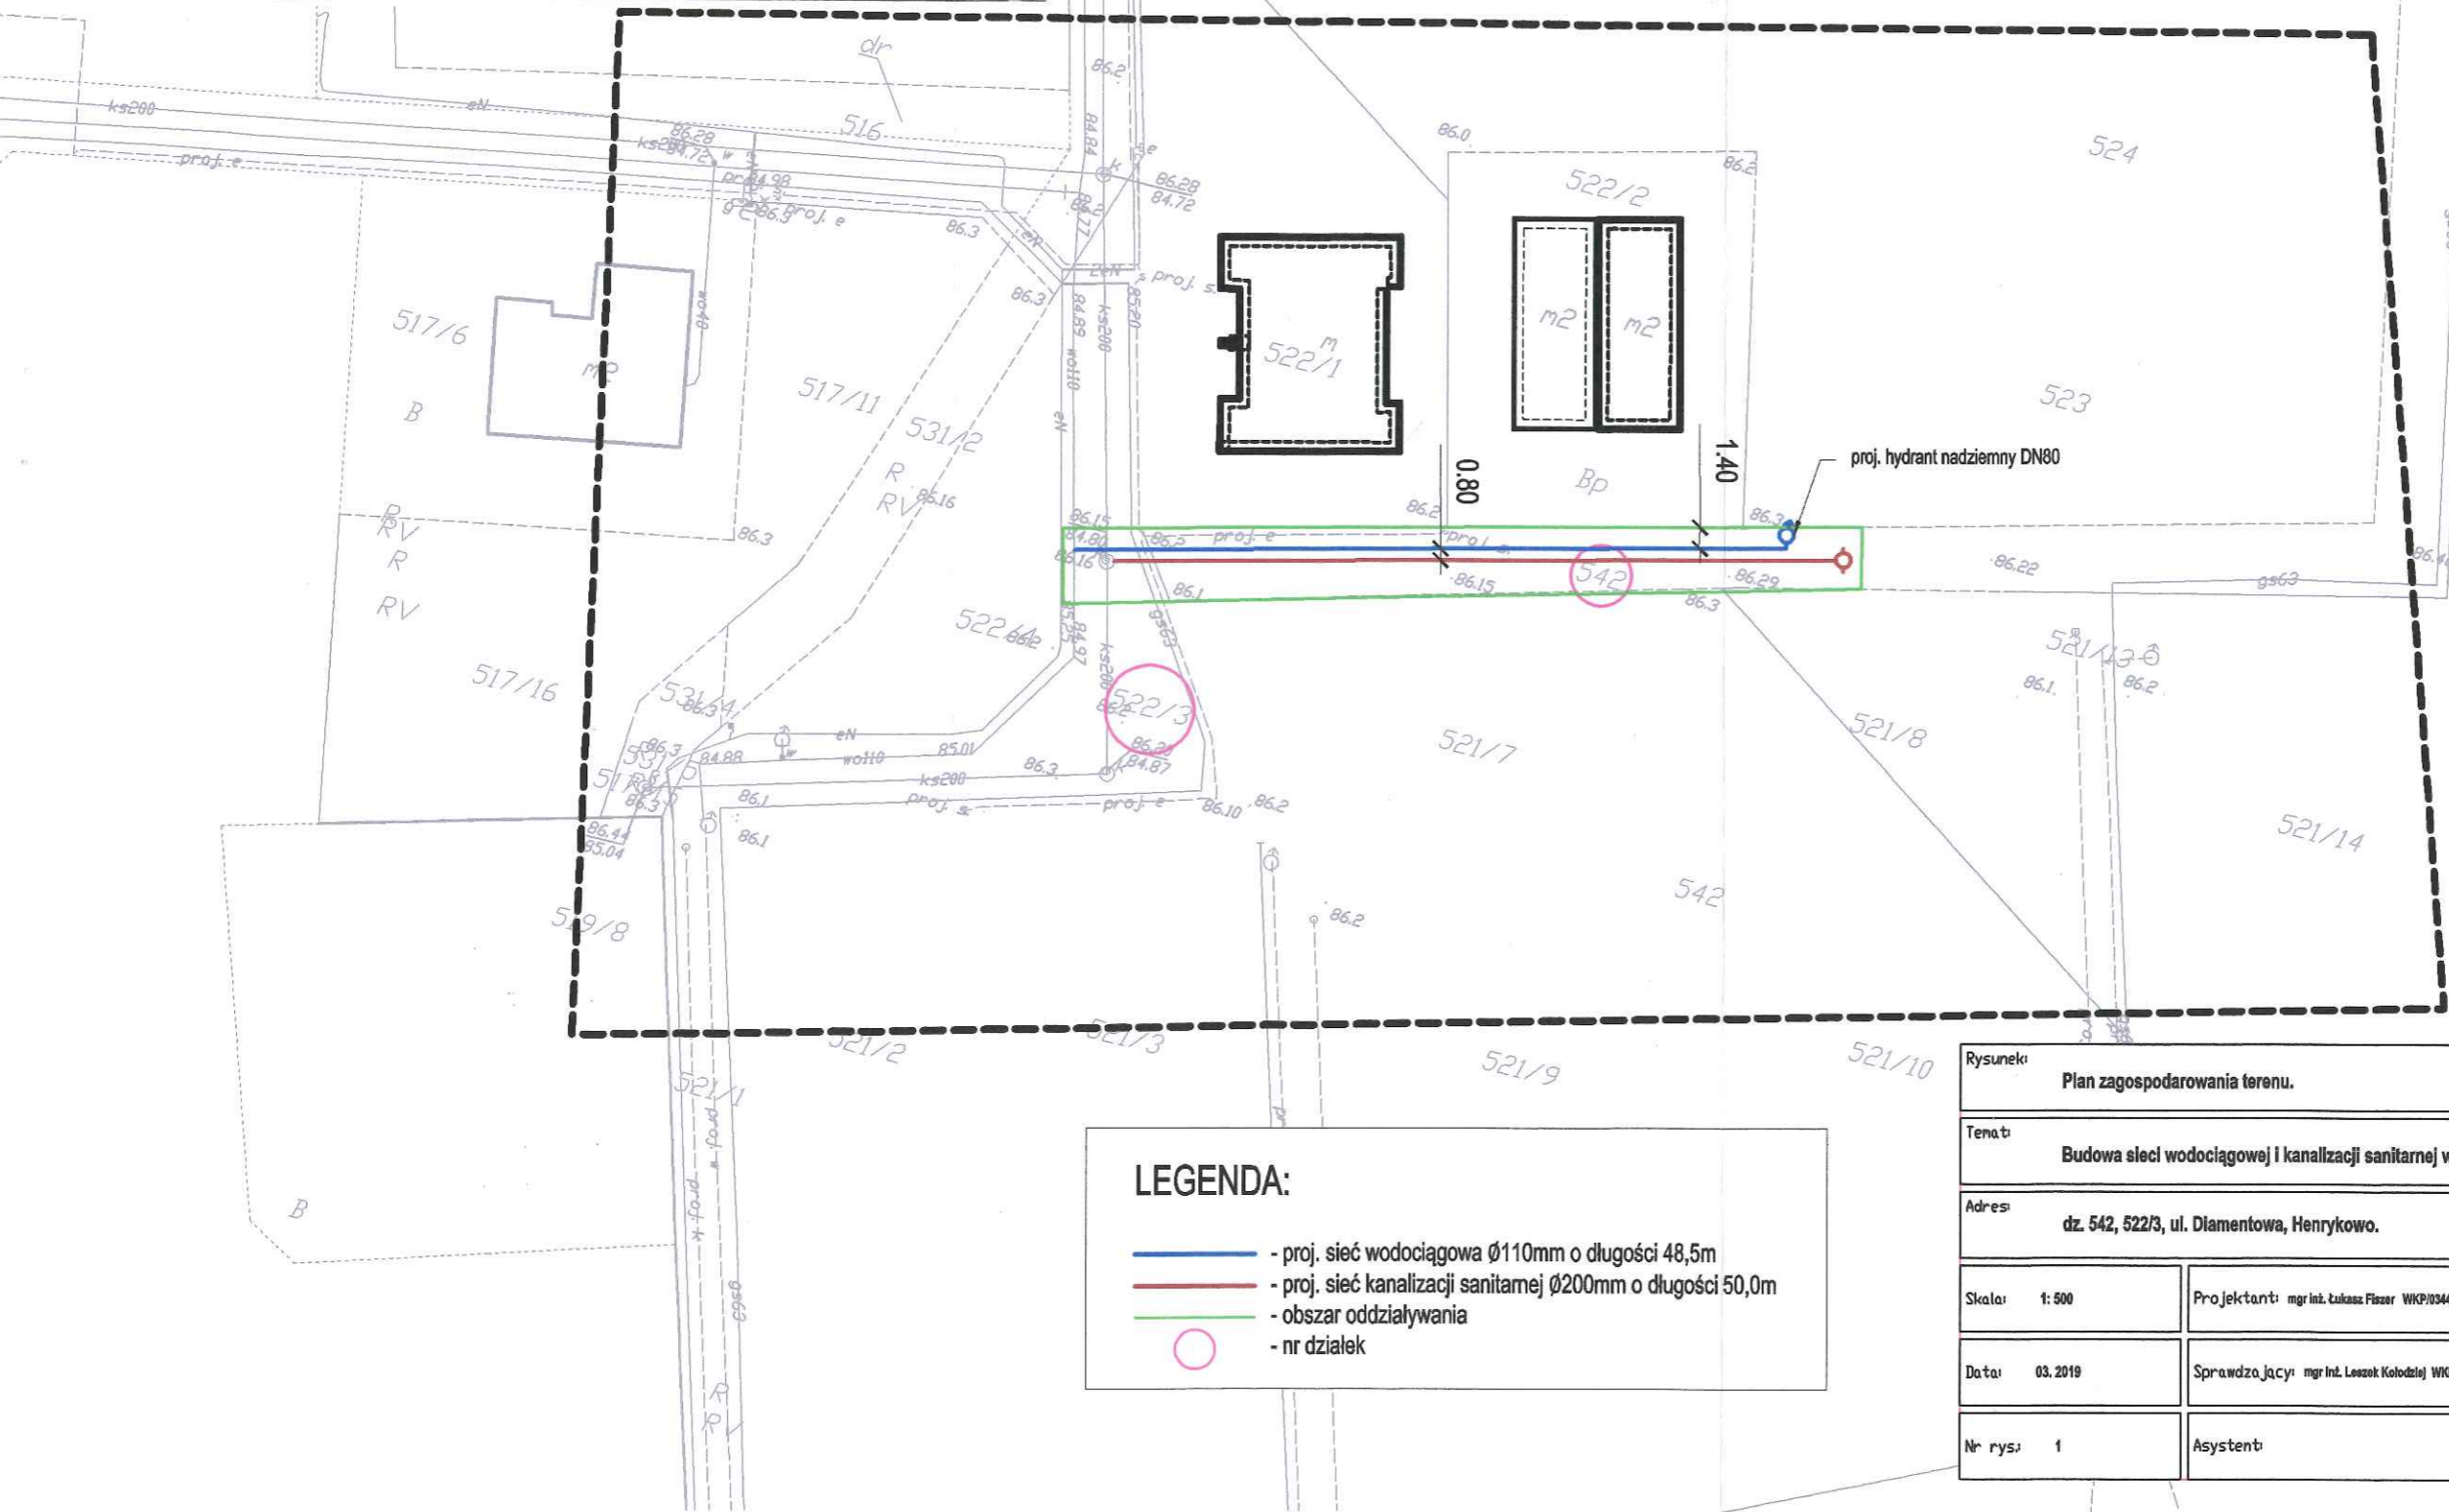

**LEGENDA:**

- proj. sieć wodociągowa Ø110mm o długości 48,5m
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej Ø200mm o długości 50,0m
- obszar oddziaływania
- nr działek

GMINA ŚWIECIECHOWA  
64-115 ŚWIECIECHOWA  
ul. Ułańska 4

inż. Przemysław Kołodziej  
inspektor

Za zgodność  
z oryginałem

Rysunek: Plan zagospodarowania terenu.	
Tytuł: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej w Henrykowie.	
Adres: dz. 542, 522/3, ul. Diamentowa, Henrykowo.	
Skala: 1:500	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszar WKP/0344/POOS/09
Data: 03.2019	Sprawdzający: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12
Nr rys: 1	Asystent:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Poznaniu  
Delegatura w Lesznie  
Pl.Komeńskiego 6 , 64-100 Leszno  
Le-WA.5183.1786.2.2019

Leszno , dnia 18 kwietnia 2019 r.

MPWiK w Lesznie Sp. z o.o.  
Ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno  
Pełnomocnik Pan Łukasz Fiszer  
INSTAL – KONCEPT Łukasz Fiszer  
Ul. Leśna Osada 33  
64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04,2019 r. tut. Urząd uzgadnia bez uwag,  
zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji  
sanitarnej w ul. Diamentowej w m. Henrykowo

Z up. Wielkopolskiego Województwa  
Konservatora Zabytków  
  
mgr Jacek Nowakowski  
St. specjalista

Załączniki:

1. Informacja o prywatności
2. Mapa projektowa – 2 egz.


a/a

Sprawę prowadzi Jacek Nowakowski tel. 65 5299383/18

*Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.  
Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie WWW pod  
adresem: <http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0>*

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy	GN.VI.6640.3406.2018
Nazwa miejscowości	Henrykowo
Jednostka ewidencyjna	301305_2, Święciechowa
Obszar ewidencyjny	0002, Henrykowo
Skala mapy	1:500
Godło mapy	6.164.08.14.2.1:6.164.08.14.2.2:6.164.08.09.4.4:6.164.
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich
wysokość	Kronsztad 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	
Data opracowania mapy	2.11.2018
Oznaczenia budynków na mapie według KST	
USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE mgr inż. Katarzyna Konopnicka-Bensdorff 64-100 Leszno, ul. M. Skłodowskiej Curie 19 tel. 502 668 258 NIP 697-159-38-04 REGON 411449800	
GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Katarzyna Konopnicka-Bensdorff Święciechowa Nr 18269 Głównego Geodety Kraju	
Nazwa / treść i nazwisko wykonawcy Podpis osoby reprezentującej wykonawcę	

Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszar  
Z up. Starosty Leszczyńskiego  
Roman Sikorski  
Specjalista  
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami

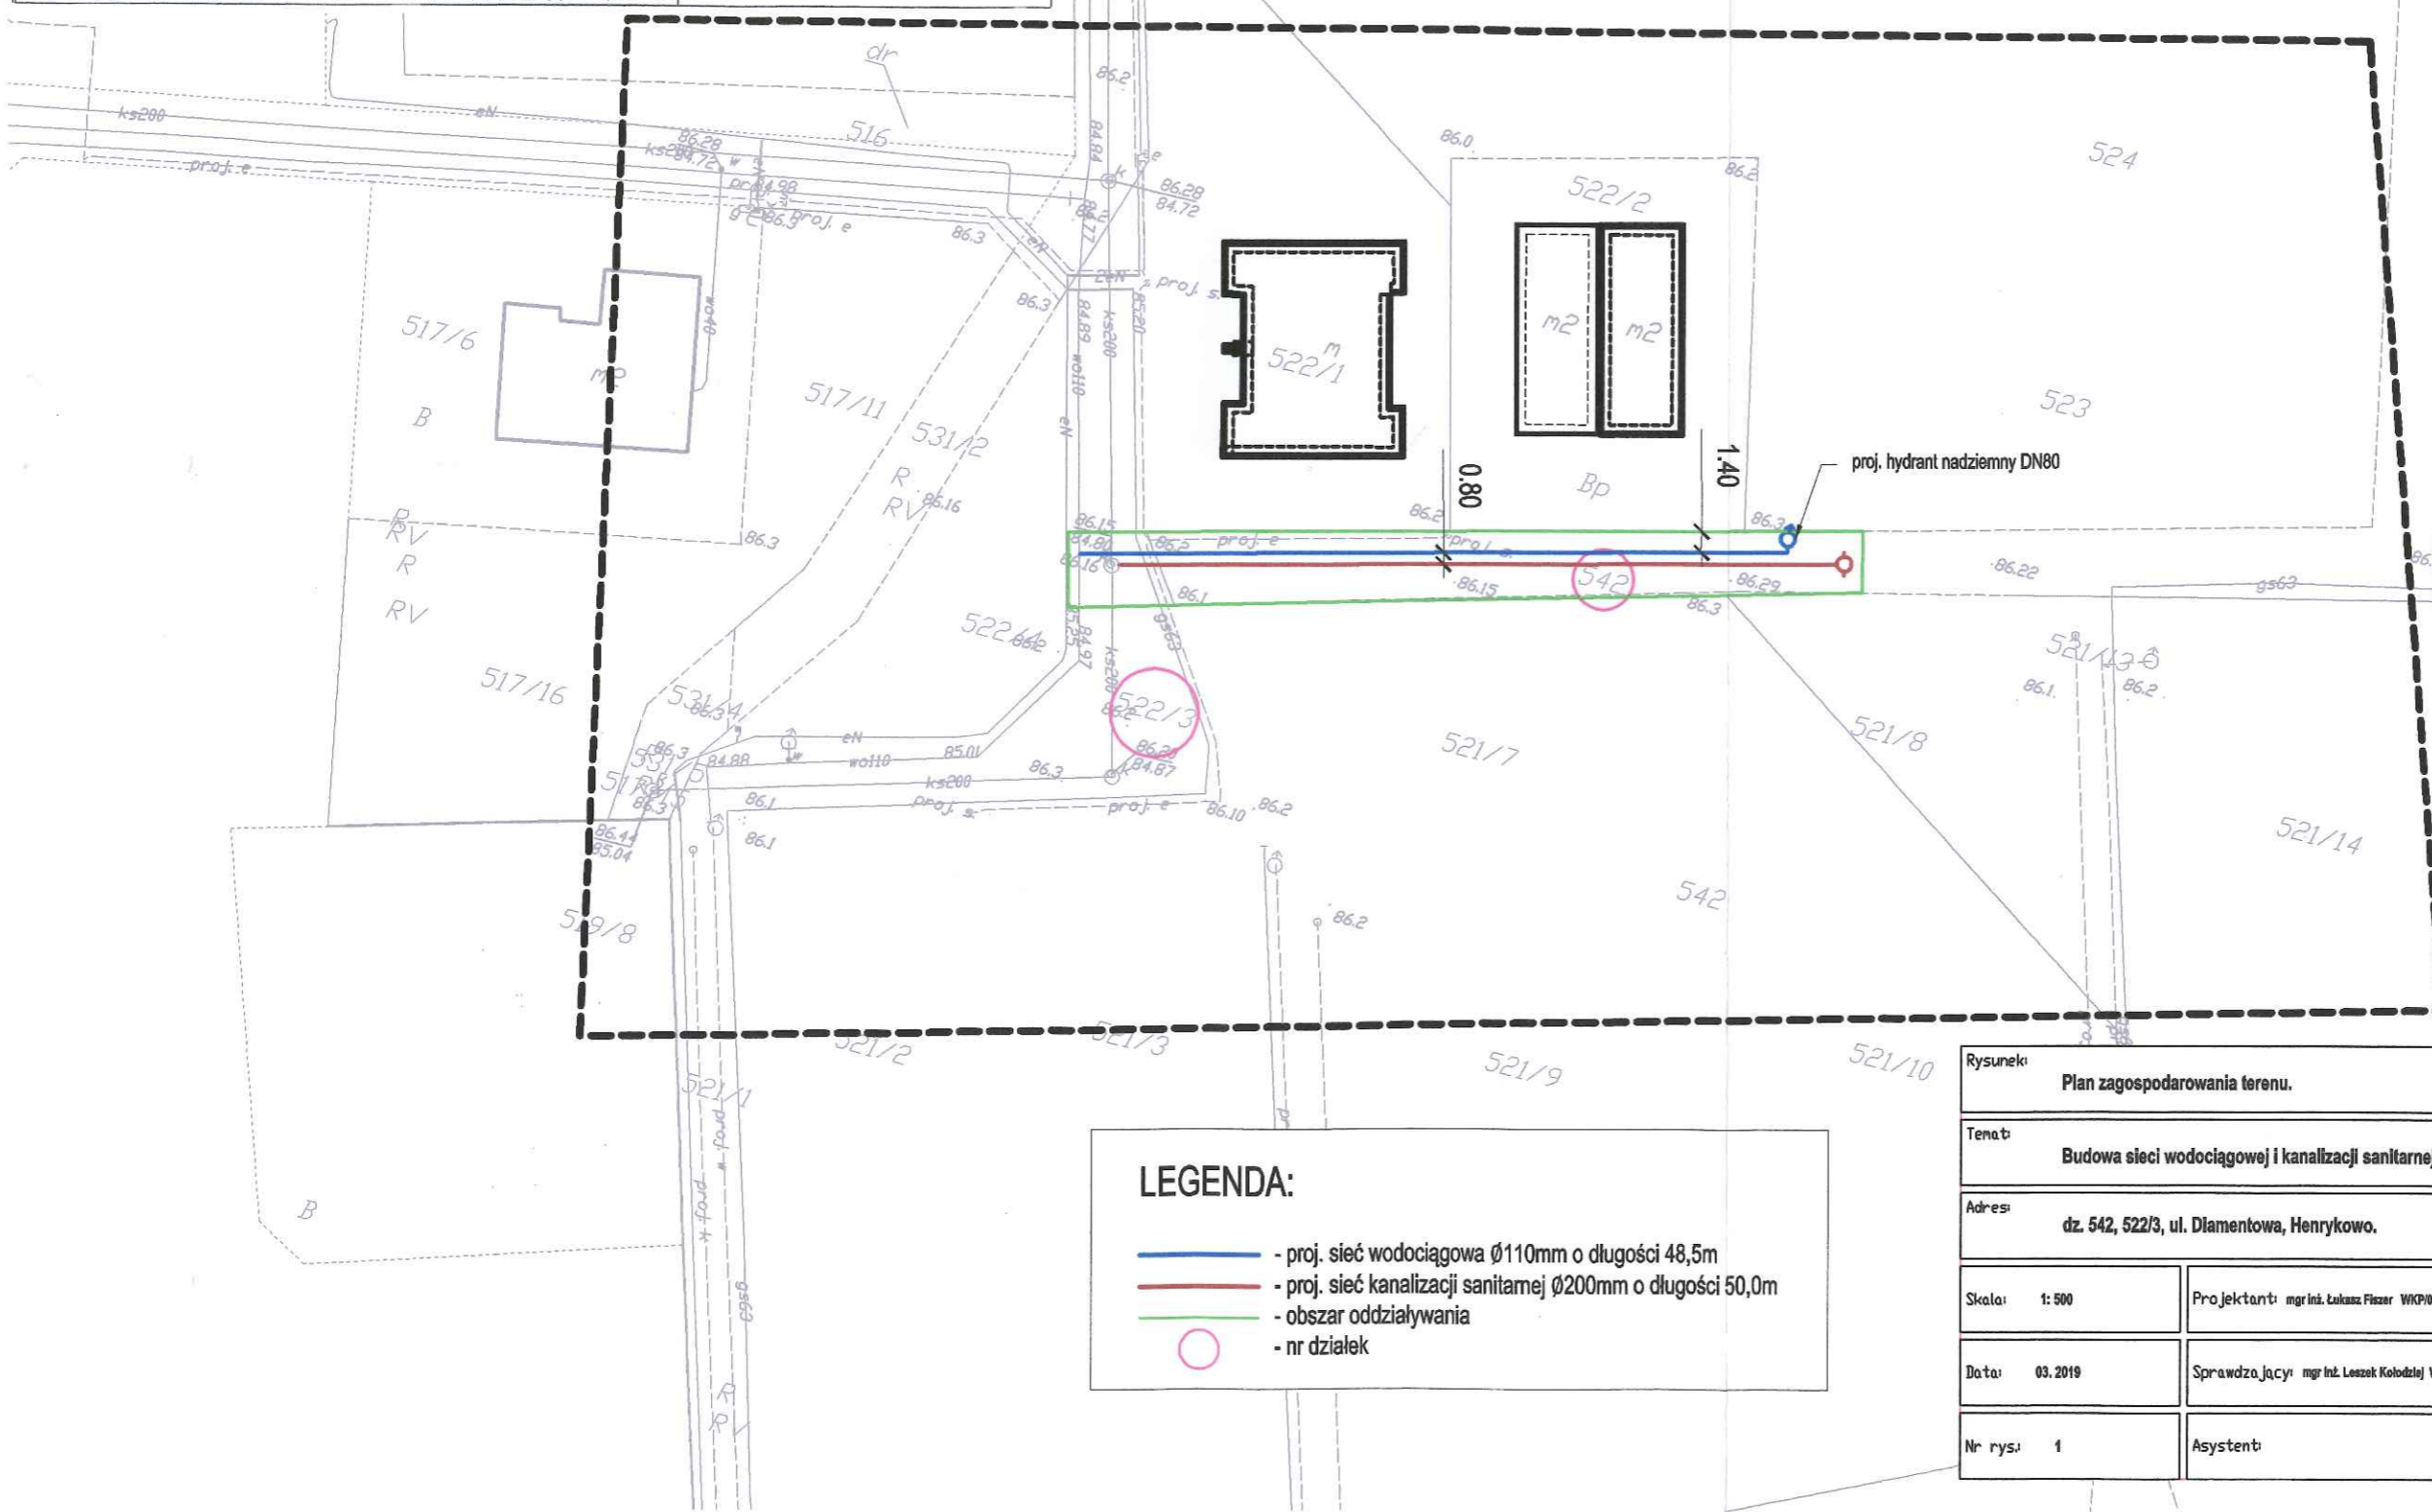

Wojewódzki Urząd  
Ochrony Zabytków w Poznaniu  
Delegatura w Lesznie  
Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno  
Tel. 65-529-93-83, tel./fax 65-529-93-83  
NIP 778-10-53-758 REGON 004847816

Załącznik do pozwolenia na budowę pisma  
nr. 4471/178622  
z dnia 18.04.2018 r.

Za zgodność  
z oryginałem

LEGENDA:

- proj. sieć wodociągowa  $\varnothing 110\text{mm}$  o długości 48,5m
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej  $\varnothing 200\text{mm}$  o długości 50,0m
- obszar oddziaływania
- nr działek

Rysunek:	Plan zagospodarowania terenu.		
Tenat:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej w Henrykowie.		
Adres:	dz. 542, 522/3, ul. Diamentowa, Henrykowo.		
Skala:	1: 500	Projektant:	mgr inż. Łukasz Fiszar WKP/0344/PO08/09
Data:	03. 2019	Sprawdzający:	mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0344/PO08/12
Nr rys:	1	Asystent:	

Leszno, dnia 8.04.2019 r.

RZSW/U/03/37/2019

*Inwestor:* MPWiK w Lesznie

ul. Lipowa 76A

64 – 100 Leszno

*Pełnomocnik:* Łukasz Fiszer

dotyczy: uzgodnienia na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej i sieci kan. sanitarnej  
na dz. nr 542, 522/3 w miejscowości Henrykowo, ul. Diamentowa.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie, działając w imieniu Gminnej Spółki  
Wodnej Świąciechowa, obiekt Henrykowo – Zaborowo uzgadnia lokalizację projektowanej sieci  
wodociągowej i kan. sanitarnej w dz. nr 542, 522/3, obr. Henrykowo.  
Według posiadanej dokumentacji na przedmiotowej działce nie występują urządzenia melioracji  
wodnych.

KIEROWNIK  
RZSW  
*Elżbieta Adamczak*  
Elżbieta Adamczak

Załączniki:

1 egz. mapy z zaznaczoną trasą sieci w skali 1:500 – 1 egz.


STAROSTWO POWIATOWE  
w Lesznie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy	GN.VI.6640.3406.2018
Nazwa miejscowości	Henrykowo
Jednostka ewidencyjna	301305_2, Świątecznowa
Obszar ewidencyjny	0002, Henrykowo
Skala mapy	1:500
Godło mapy	6.164.08.14.2 i 6.164.08.14.2.2 i 6.164.08.09.4.4 i 6.164.
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich
wysokości	Kronsztad 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	
Data opracowania mapy	2.11.2018
Oznaczenia budynków na mapie według KST	
USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE mgr inż. Katarzyna Konopnicka-Benedykt Świątecznowa Nr 18269 Głównego Geodety Kraju Inicjatywa Gospodarki Miejscowej na uprawnieniu Państwowego Wykonawcy	
GEODETA UPRAWNIENY mgr inż. Katarzyna Konopnicka-Benedykt Świątecznowa Nr 18269 Głównego Geodety Kraju Inicjatywa Gospodarki Miejscowej na uprawnieniu Państwowego Wykonawcy	

Pracowni...  
Z up. Starosty Leszczyńskiego  
Roman Sikorski  
Specjalista  
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami

REJONOWY ZWIĄZEK  
SPÓŁEK WODNYCH  
64-100 LESZNO  
ul. Śniadeckich 5, tel. 65 520 62 96  
NIP 697-00-20-360 Reg. 000763844  
Uzgodniono pismem  
RZSW/4103/37/2019  
z dnia 8.04.2019r.

KIEROWNIK  
RZSW  
Elżbieta Adamczak

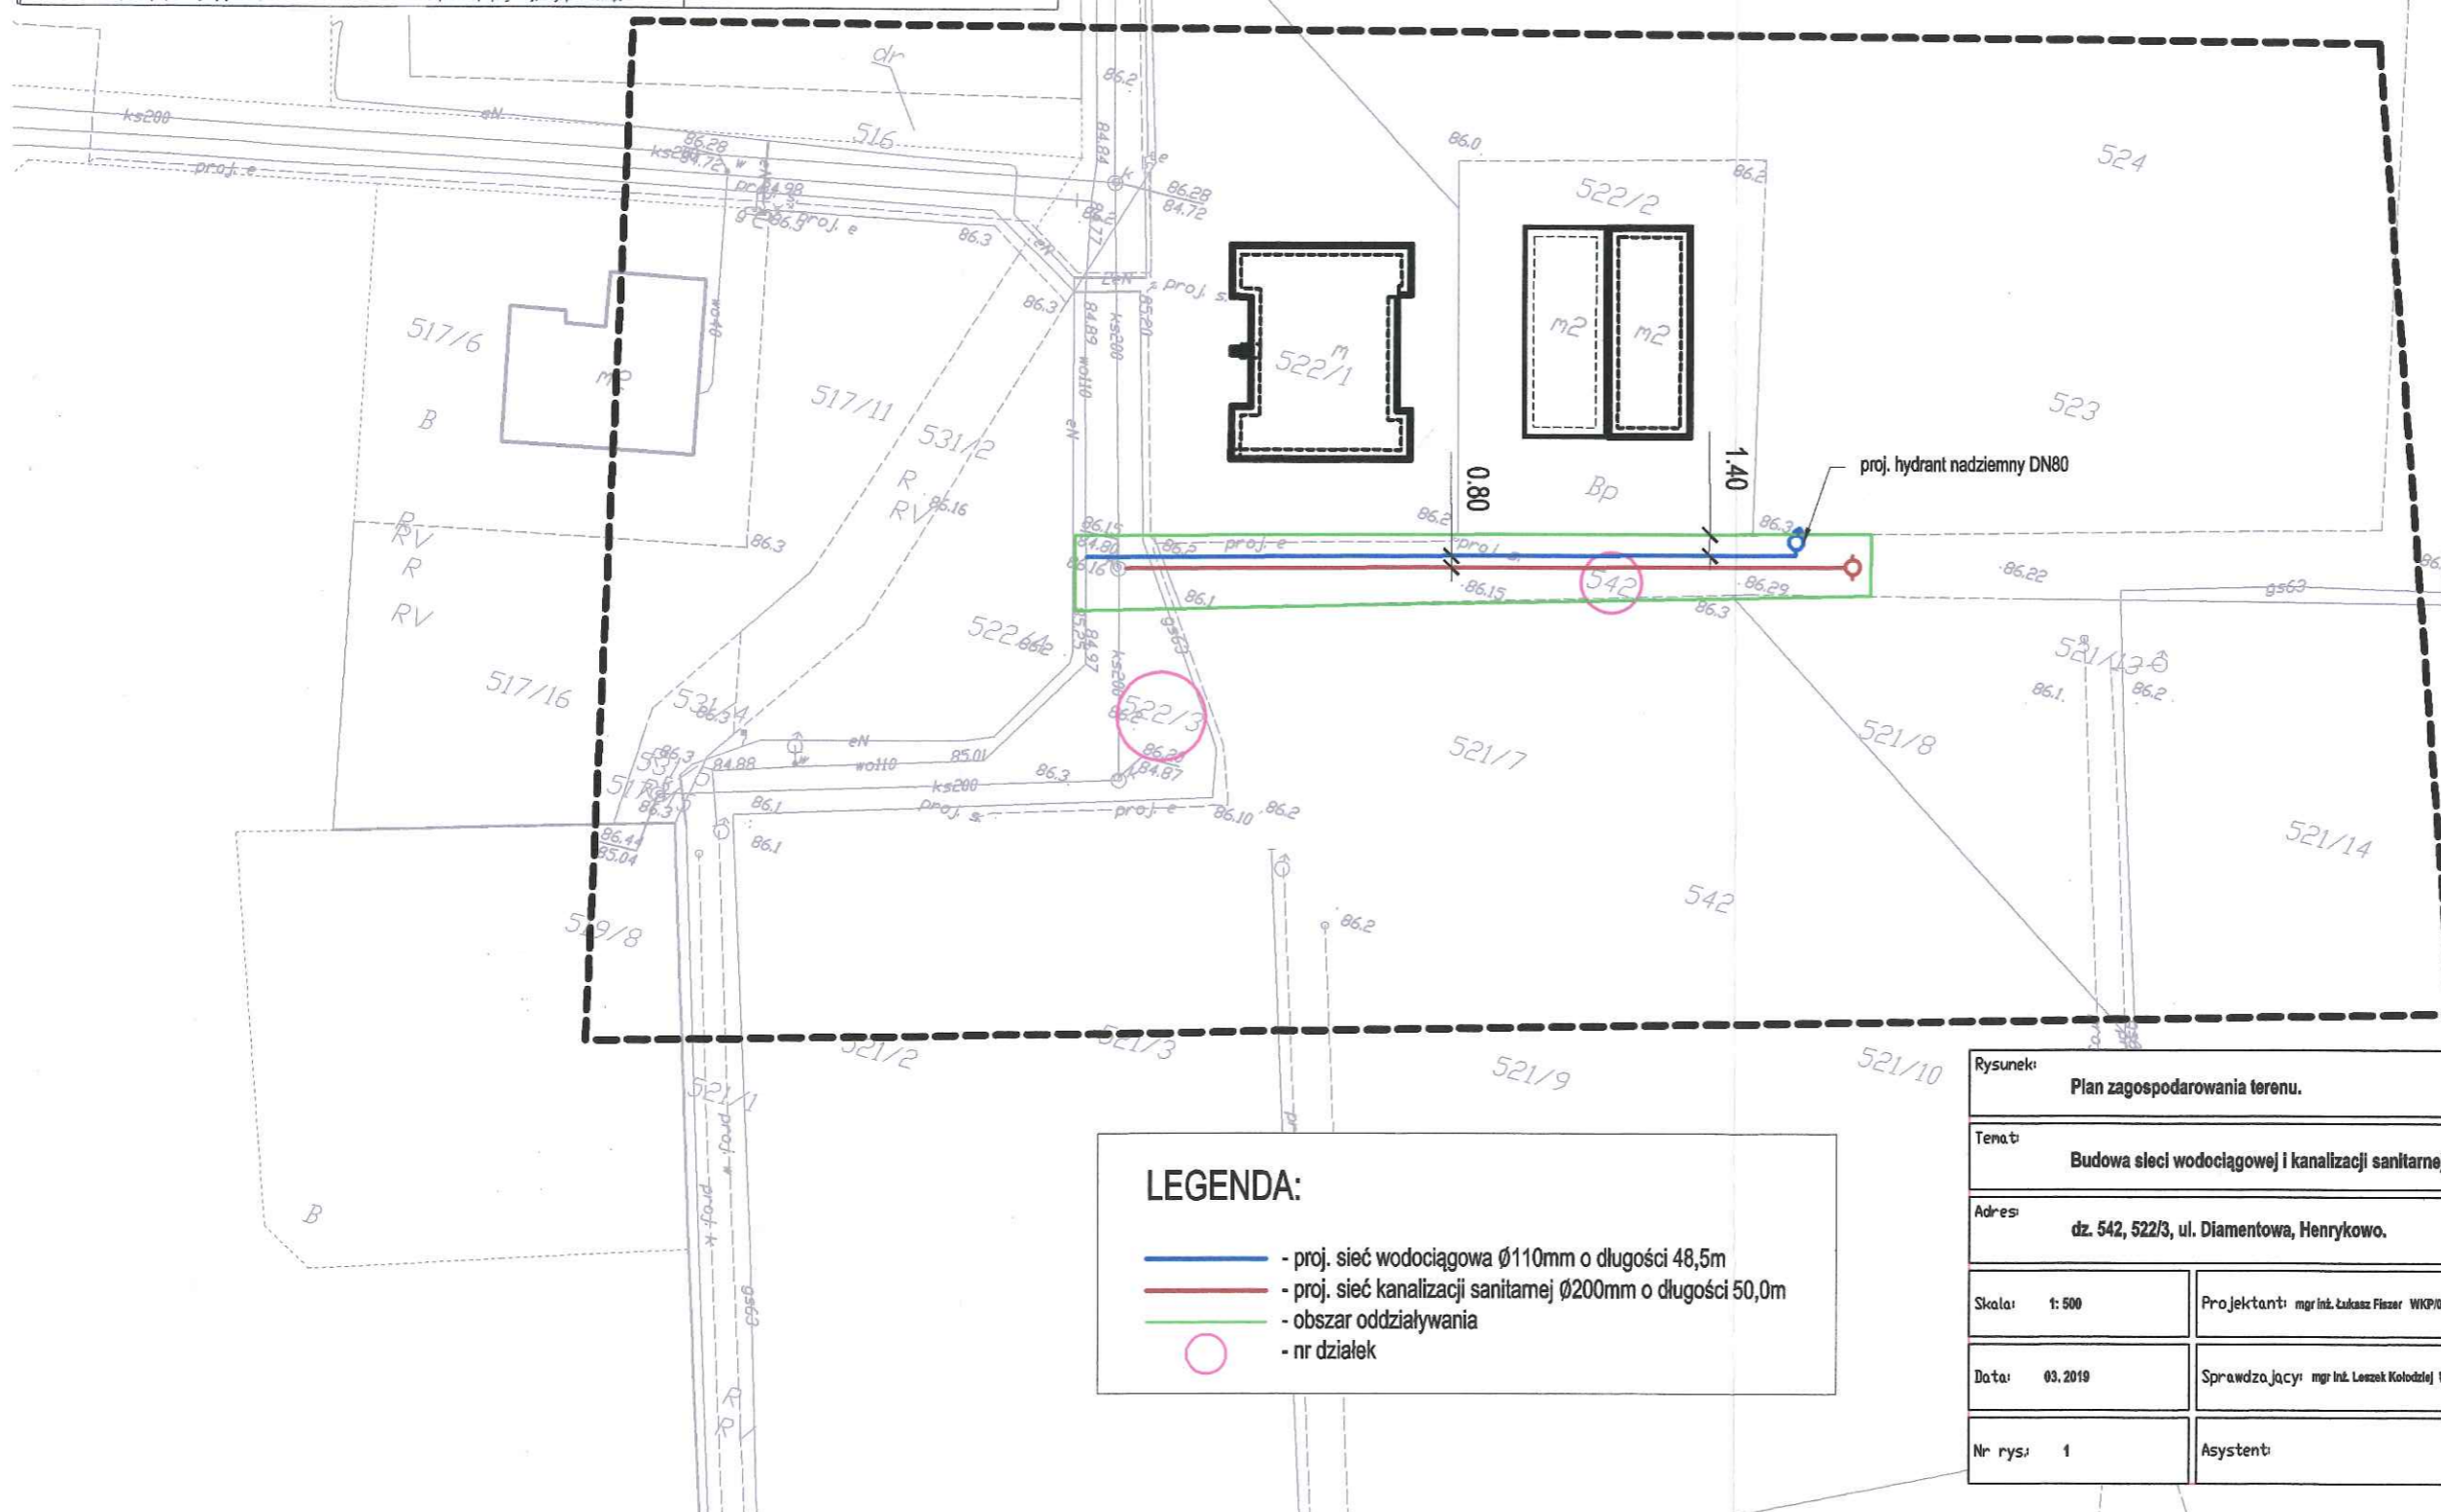

### LEGENDA:

- - proj. sieć wodociągowa Ø110mm o długości 48,5m
- - proj. sieć kanalizacji sanitarnej Ø200mm o długości 50,0m
- - obszar oddziaływania
- - nr działek

Za zgodność  
z oryginałem


Rysunek: Plan zagospodarowania terenu.	
Temat: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Diamantowej w Henrykowie.	
Adres: dz. 542, 522/3, ul. Diamantowa, Henrykowo.	
Skala: 1:500	Projektant: mgr inż. Łukasz Piszcz WKP/0344/POOS/00
Data: 03.2019	Sprawdzający: mgr inż. Leszek Kolodziej WKP/0348/POOS/12
Nr rys: 1	Asystent:

Pracę rozpoczęłam z zamiarem dowarci-  
cia stałego, pożytecznego wyznacznika  
kultury i sztuki w naszej miejscowości.  
Mam nadzieję, że w tym celu  
można będzie włączyć do współpracy  
wszystkich mieszkańców naszego  
miasteczka.


**STAROSTA LESZCZYŃSKI**

P.3013      2018      3738  
5 01 0222 0000      0000 0000 0000 0000

**Z up. Starosty Leszczyńskiego**  
**Roman Sikorski**  
**Specjalista**  
Wydział Główny, Kamografii, Katedru  
Gospodarki Nieruchomości

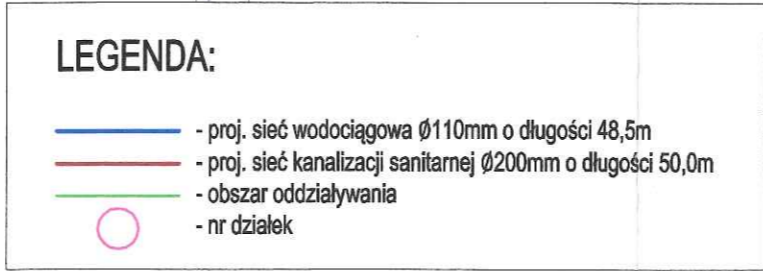

Za zgodność  
z oryginałem

Rysunek:		Plan zagospodarowania terenu.	
Temat:		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej w Henrykowie.	
Adres:		dz. 542, 522/3, ul. Diamentowa, Henrykowo.	
Skala: 1:500	Projektant: mgr inż. Łukasz Fliszer WKP/0344/POOS/09	W szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Data: 04.2019	Sprawdzający: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12	W szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Nr rys: 1	Asystent:		