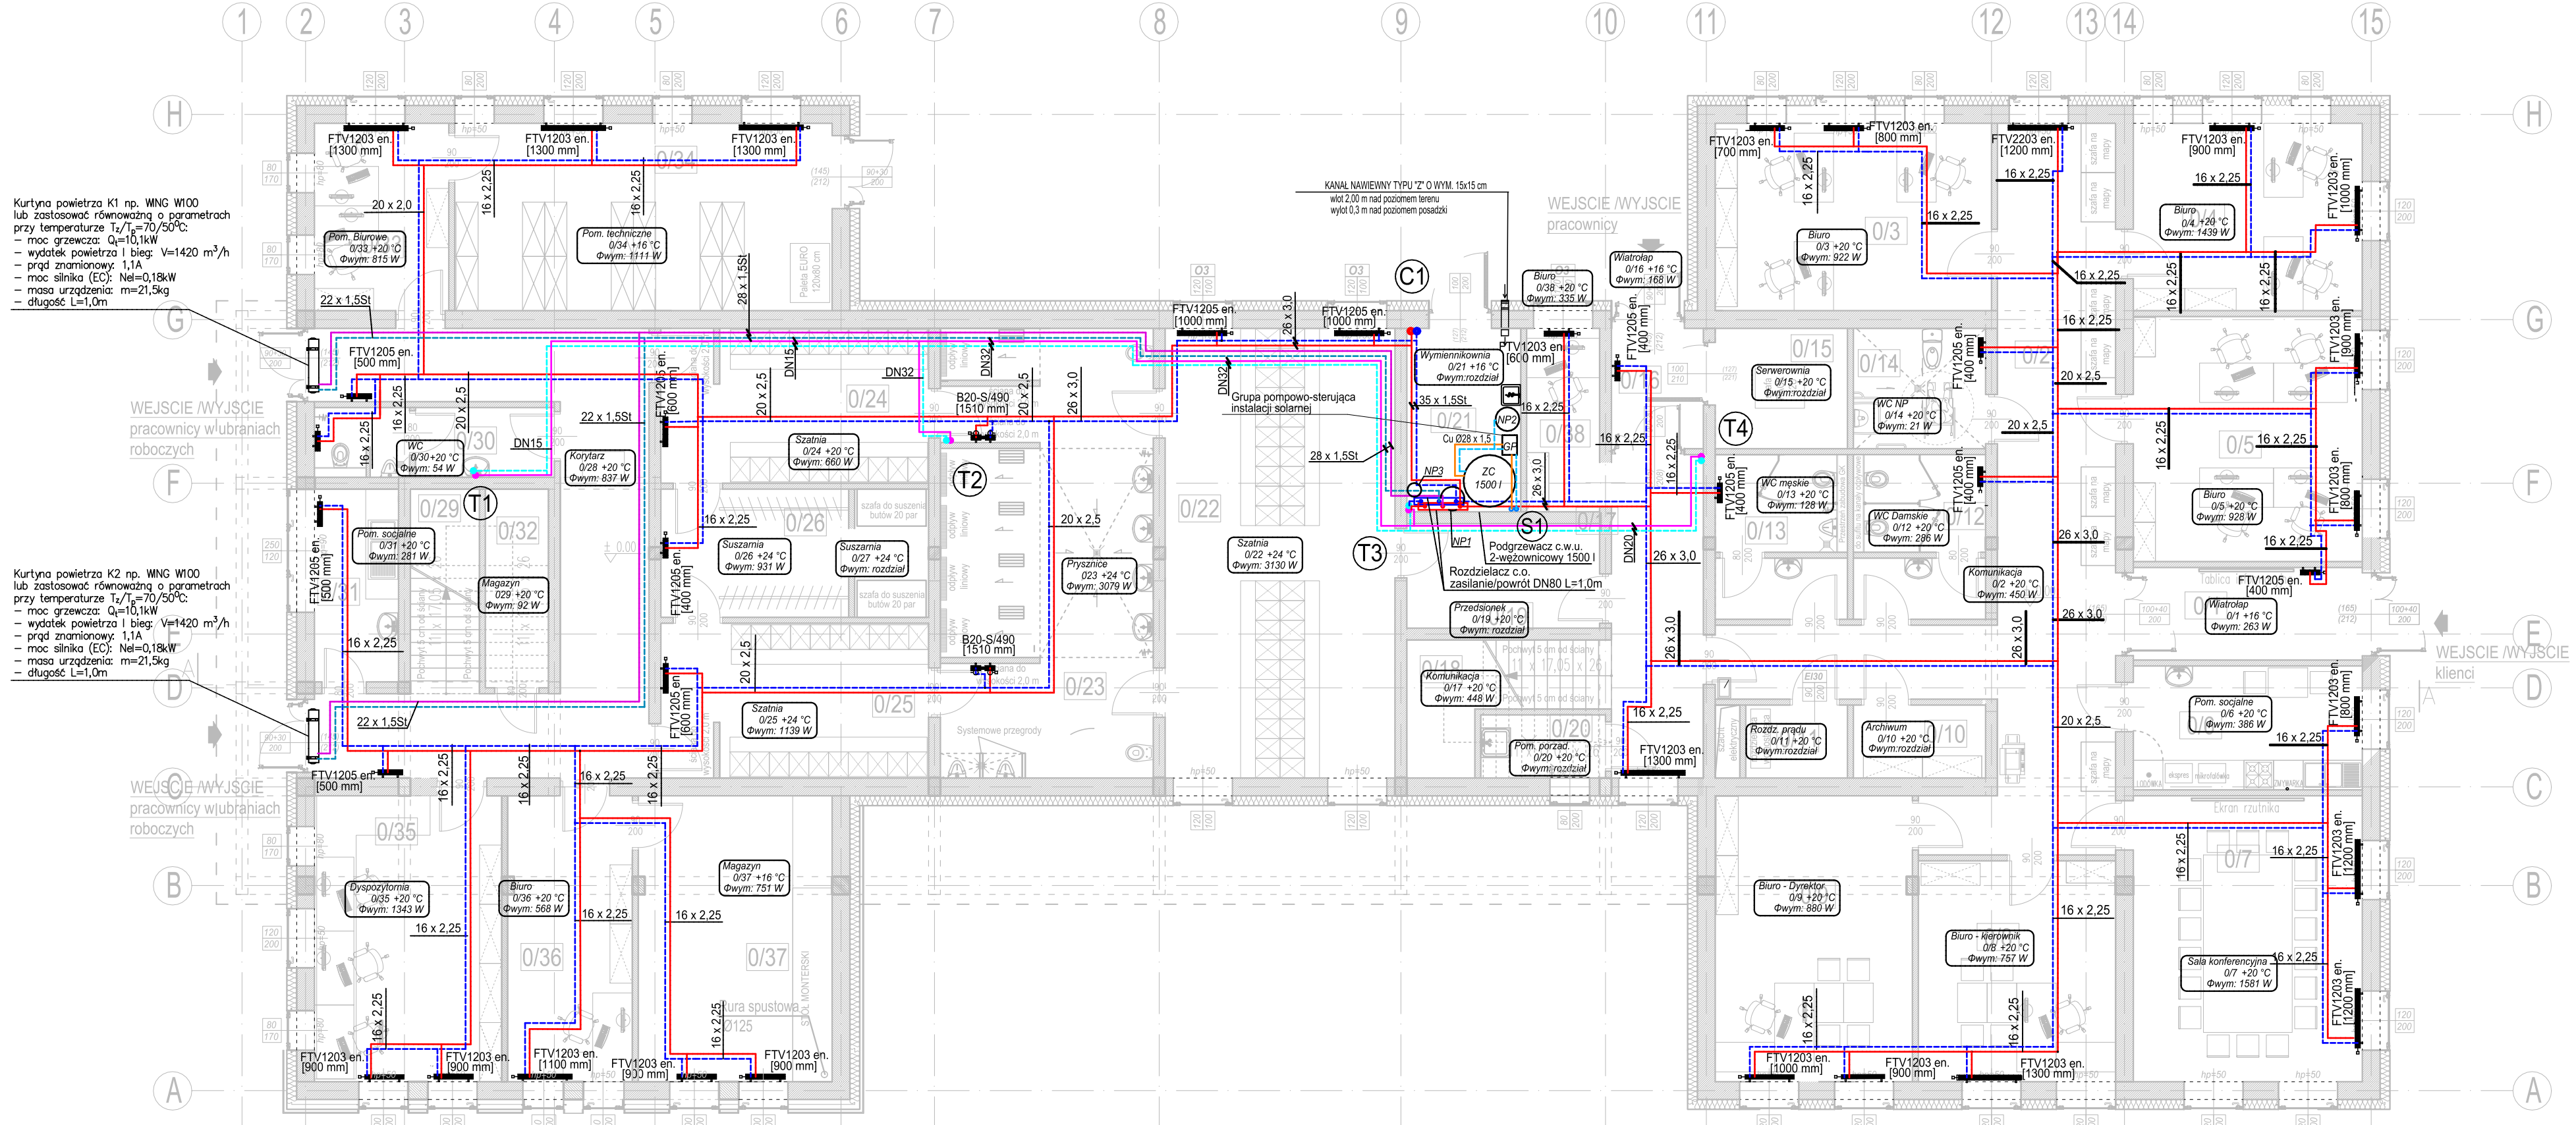
Kurtyna powietrzna K1 np. WING W100
lub zastosować równoważną o parametrach
przy temperaturze Te/Tz=-20/50°C:
– moc grzewcza: Q=10,1kW
– wydatek powietrza i bieg: V=1420 m³/h
– prąd znamionowy: 1,1A
– moc silnika (EC): Nel=0,18kW
– masa urządzenia: m=21,5kg
– długość L=1,0m
Kurtyna powietrzna K2 np. WING W100
lub zastosować równoważną o parametrach
przy temperaturze Te/Tz=-20/50°C:
– moc grzewcza: Q=10,1kW
– wydatek powietrza i bieg: V=1420 m³/h
– prąd znamionowy: 1,1A
– moc silnika (EC): Nel=0,18kW
– masa urządzenia: m=21,5kg
– długość L=1,0m
WEJSCIE /WYJSCIE pracownicy w ubraniach roboczych
WEJSCIE /WYJSCIE pracownicy
WEJSCIE /WYJSCIE klienci
KANAŁ NAWIEWNY TYPU "Z" O WYM. 15x15 cm wlot 2,00 m nad poziomem terenu wylot 0,3 m nad poziomem posadzki
Grupa pompowo-sterująca instalacji solarnej
Podgrzewacz c.w.u. 2-wężownicowy 1500 l
Rozdzielacz c.o. zasilanie/powrót DN80 L=1,0m
ZC 1500 l
Wymiennikownia 0/21 +16 °C Φwym:rozdział
Serwerownia 0/15 +20 °C Φwym:rozdział
Wiatrołap 0/16 +16 °C Φwym: 168 W
Biuro 0/38 +20 °C Φwym: 335 W
Biuro 0/3 +20 °C Φwym: 922 W
Biuro 0/4 +20 °C Φwym: 1439 W
WC NP 0/14 +20°C Φwym: 21 W
WC męskie 0/13 +20 °C Φwym: 1228 W
WC Damskie 0/12 +20 °C Φwym: 296 W
Biuro 0/5 +20 °C Φwym: 928 W
Biuro 0/6 +20 °C Φwym: 1439 W
Konserwacja 0/2 +20 °C Φwym: 450 W
Wiatrołap 0/1 +16 °C Φwym: 263 W
Pom. socjalne 0/8 +20 °C Φwym: 386 W
Rozdz. prądu 0/11 +20 °C Φwym:rozdział
Archiwum 0/10 +20 °C Φwym:rozdział
Biuro - Dyrektor 0/9 +20°C Φwym: 880 W
Biuro - kierownik 0/8 +20°C Φwym: 787 W
Sala konferencyjna 0/7 +20°C Φwym: 1581 W
Pom. socjalne 0/31 +20 °C Φwym: 281 W
Magazyn 0/29 +20 °C Φwym: 92 W
Dyspozytornia 0/35 +20 °C Φwym: 1343 W
Biuro 0/36 +20 °C Φwym: 568 W
Magazyn 0/37 +16 °C Φwym: 751 W
Pom. techniczne 0/34 +16 °C Φwym: 1511 W
Pom. Biurowe 0/33 +20 °C Φwym: 815 W
WC 0/30+20 °C Φwym: 54 W
Korytarz 0/28 +20 °C Φwym: 637 W
Szatnia 0/24 +20 °C Φwym: 660 W
Suszarnia 0/26 +24 °C Φwym: 931 W
Suszarnia 0/27 +24 °C Φwym: rozdział
Szatnia 0/22 +24 °C Φwym: 3136 W
Prysznice 0/23 +24 °C Φwym: 3079 W
Szatnia 0/25 +24 °C Φwym: 1139 W
Przedsionek 0/19 +20 °C Φwym: rozdział
Komunikacja 0/17 +20 °C Φwym: 448 W
Pom. porząd 0/20 +20 °C Φwym:rozdział
Pomieszczenie czystego sprzątania 0/18
Pomieszczenie brudnego sprzątania 0/17
Pomieszczenie czystego sprzątania 0/16
Pomieszczenie brudnego sprzątania 0/15
Ekran rzutnika
Instalacja solarna
Instalacja c.o.
Instalacja c.t.
Instalacja wentylacyjna