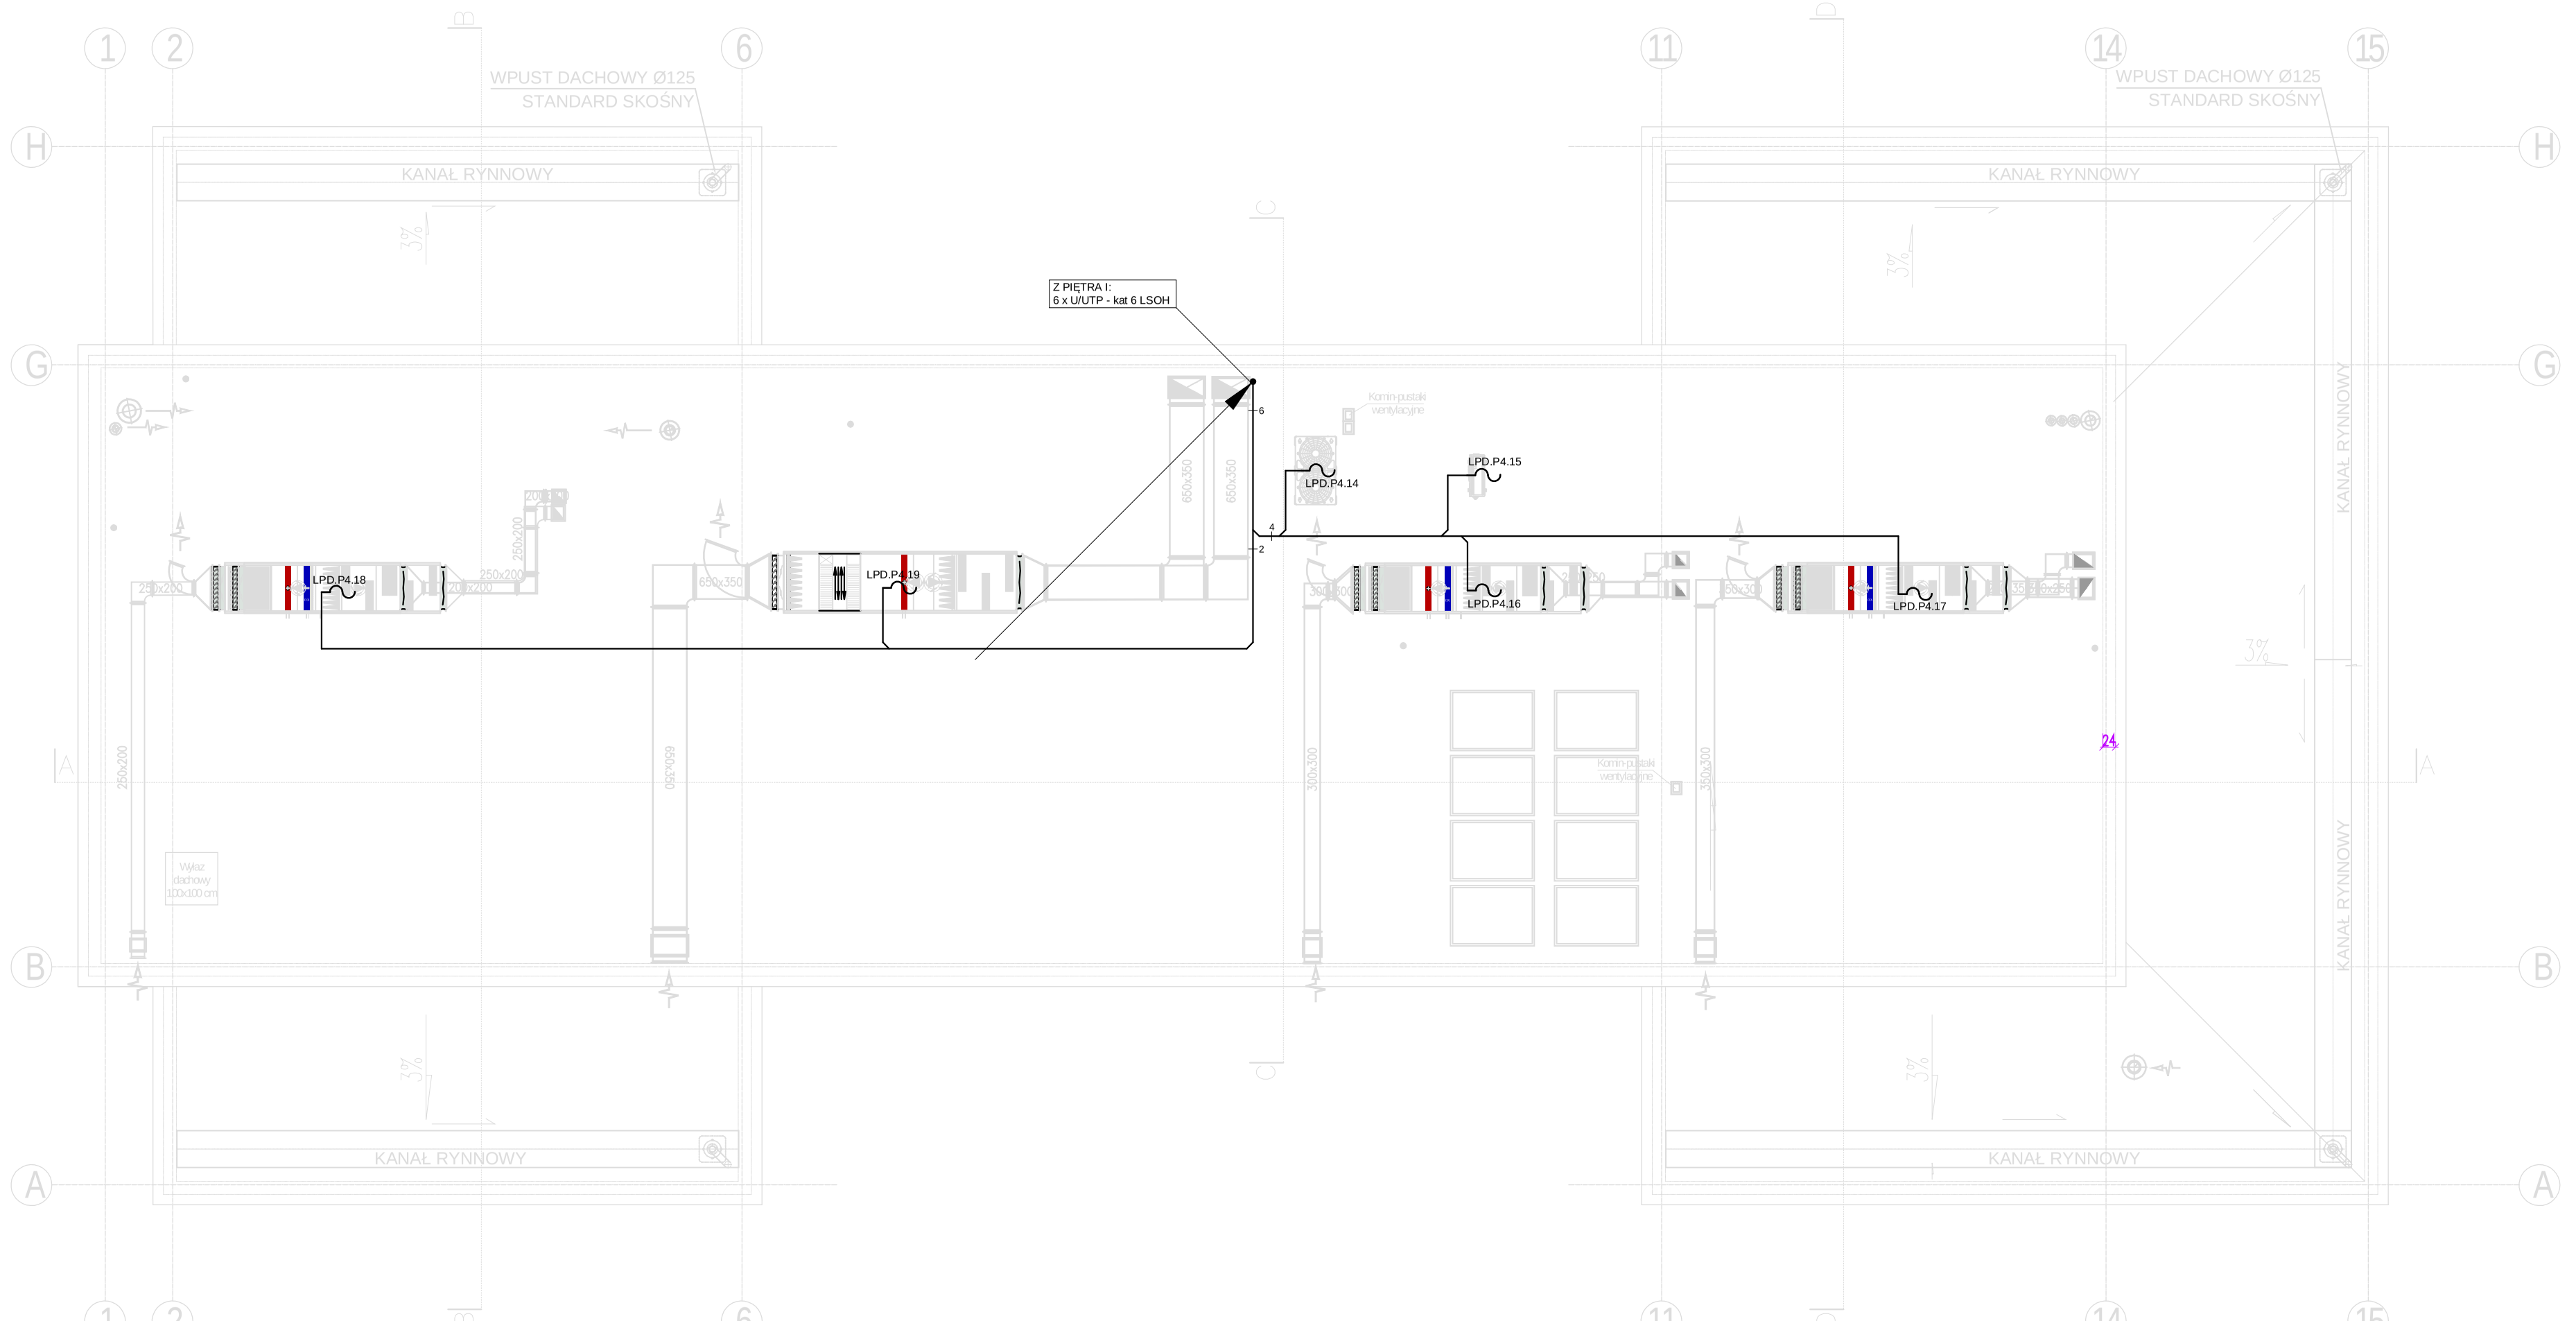

LEGENDA:

Kabel U/UTP zakończony wtyczką modułową RJ45 kat 6

Kabel U/UTP kat 6 LSOH

UWAGI:

1. Przewody prowadzić w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji słaboprądowych. Trasy koryt ujęto w projekcie instalacji elektrycznych.
2. Poza trasami koryt przewody prowadzić w rurkach osłonowych

	Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działki.
Inwestor:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno
Adres inwestycji:	Działka nr: **90; 91; 92/2; 94/8** obręb: Leszno, powiat Leszczyński
Branża:	ELEKTRYCZNA - PROJ. WYKONAWCZY
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN - RZUT PIĘTRA
Projektant:	mgr inż. Tomasz Knapik MAP/0052/POOE/13 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Podpis:
Skala:	1:100
Sprawdził:	inż. Bogdan Mitka MAP/0055/POOE/03 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Podpis:
Data:	06.2018
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Latocha Podpis:
Nr rys.:	E-8/1