

Poznań, 6 lipca 2020 r.
ERD4Pk-552/150/2020

MPWiK
ul. Lipowa 76
64-100 Leszno

Dotyczy: Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Księcia Witolda w Lesznie dz. Nr 230/46, 230/45, 231/3, 232/19, 232/17.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29.05.2020r. PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej, Zachodni Rejon Dystrybucji, uzgadnia mapy do celów projektowych z następującymi uwagami:

1. Na objętych dokumentacją terenach posiada infrastrukturę elektroenergetyczną (linia kablowa SN oraz linie zasilające napowietrzne PKP-1 i PKP2). Mogą jednak znajdować się tam czynne kable, nie ujęte w ewidencji i nie naniesione na posiadaną przez nas dokumentację. Konieczne jest więc dokładne sprawdzenie obecności kabli w terenie przed rozpoczęciem prac.
2. Przed rozpoczęciem robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy opracować Harmonogram robót i sporządzić Regulamin wyłączenia napięcia z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Zachodni, ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest wystąpić z zamówieniem do PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Zachodni celem wyznaczenia nadzoru nad robotami – nadzór jest płatny.
4. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych będą wykonywane ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
5. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, projekt i remont muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami.
6. W przypadku konieczności przebudowy naszych urządzeń elektroenergetycznych Inwestor:
 - a) zawrze Umowę o usunięcie kolizji z PKP Energetyka S. A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej, Departament Techniczny, Zachodni Rejon Dystrybucji.
 - b) opracuje dokumentację wykonawczą wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prowadzenia i wykonania robót wymaganych Prawem Budowlanym którą należy uzgodnić z PKP Energetyka S.A. Zachodni Rejon Dystrybucji.

GRUPA KAPITAŁOWA PKP ENERGETYKA

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Oddział w Warszawie -
Dystrybucja Energii Elektrycznej

Zachodni Rejon Dystrybucji
ul. Taczaka 10, 61-818 Poznań
tel./fax. +48 61 63 33 983
erd4@pkpenergetyka.pl
www.nknenenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł
(wpłacony w całości)

7. PKP Energetyka S.A. zastrzega sobie prawo odbioru technicznego przed zasypaniem wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z naszą siecią elektroenergetyczną. Termin odbioru należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym.
8. Zaznaczone na mapach urządzenia i obiekty elektroenergetyczne nie mogą być zabudowywane i poddawane niekorzystnym oddziaływaniom ze strony nowoprojektowanych obiektów na tym obszarze.
9. Za wszelkie ewentualne straty spółki PKP Energetyka S.A. wynikłe podczas robót obciążony finansowo będzie wykonawca robót lub Inwestor. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii jak i też kosztów odszkodowań na rzecz klientów PKP Energetyka S.A. za powstałe przerwy w świadczeniu usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.
10. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urządzenia elektroenergetyczne odkryte podczas prac należy traktować jako czynne i zgłosić do Organu wydającego uzgodnienie.
11. Wykonawca robót na 14 dni (roboczych) przed rozpoczęciem prac planowanymi robotami pisemnie powiadomi PKP Energetyka S.A. - Zachodni Rejon Dystrybucji powołując się na niniejsze uzgodnienie.

Termin ważności w/w uzgodnienia upływa po dwóch latach od daty wystawienia.

Z poważaniem,

Dyrektor
Zachodni Rejon Dystrybucji

Mariusz Porolniczak

Załączniki:


- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 – 1 egz.

Sprawę prowadzi:

Angelika Leszczyńska nr tel. 61 63 33 983

Adres do korespondencji:

PKP ENERGETYKA S.A. Zachodni Rejon Dystrybucji
ul. Taczaka 10; 61-818 Poznań

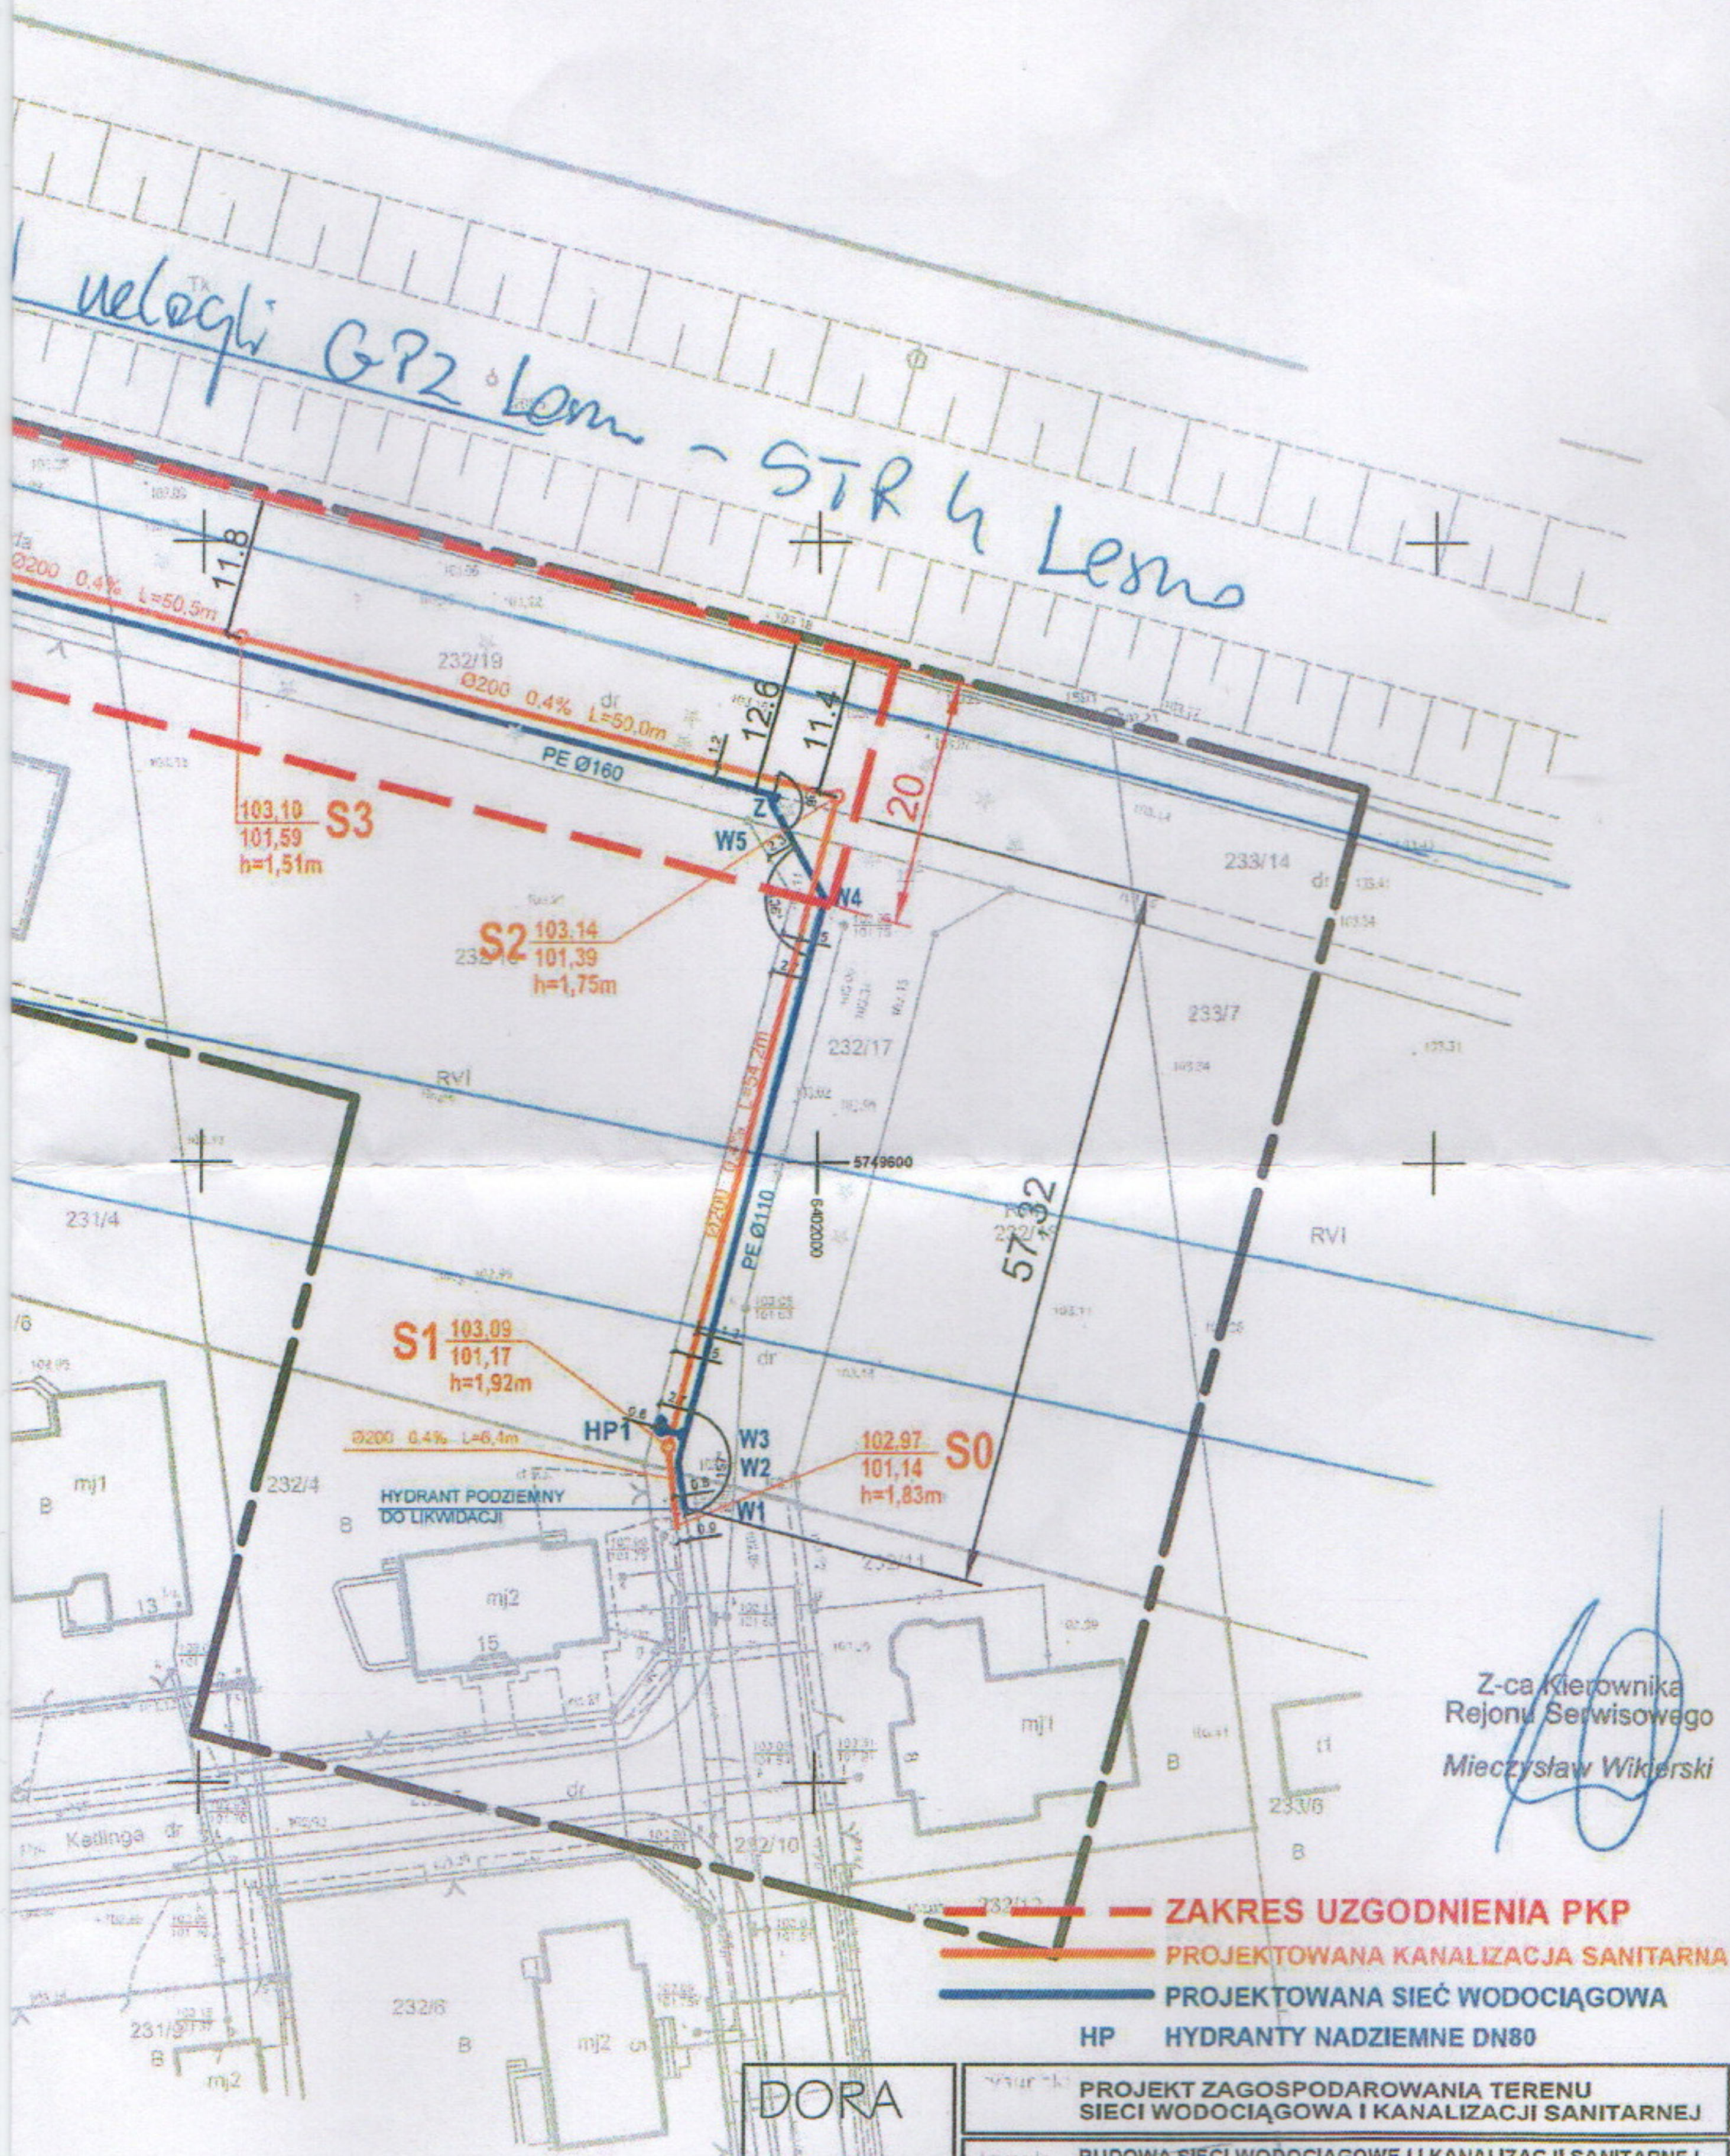

Z-ca Kierownika
Rejonu Serwisowego
Mieczysław Wikłowski

DORA

Maria Sacha
ul. Korfańskiego 6
64-100 Leszno

skala: 1:1000

data: 05.2020

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ**


**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. KSIĘCIA WITOLDA W LESZNIE**

adres: UL. KSIĘCIA WITOLDA, UL. KETLINGA,
UL. OBRONCÓW ZBARAŻA, 64-100 LESZNO
dz. nr 232/10, 230/45, 231/3, 232/19, 230/27, 230/46, 232/17

mgr inż. M. SACHA
upr. projektowe i wykonawcze
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/08/Lo

mgr inż. L. FRELEK
upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, nr WKP/0360/PWOS/13

01

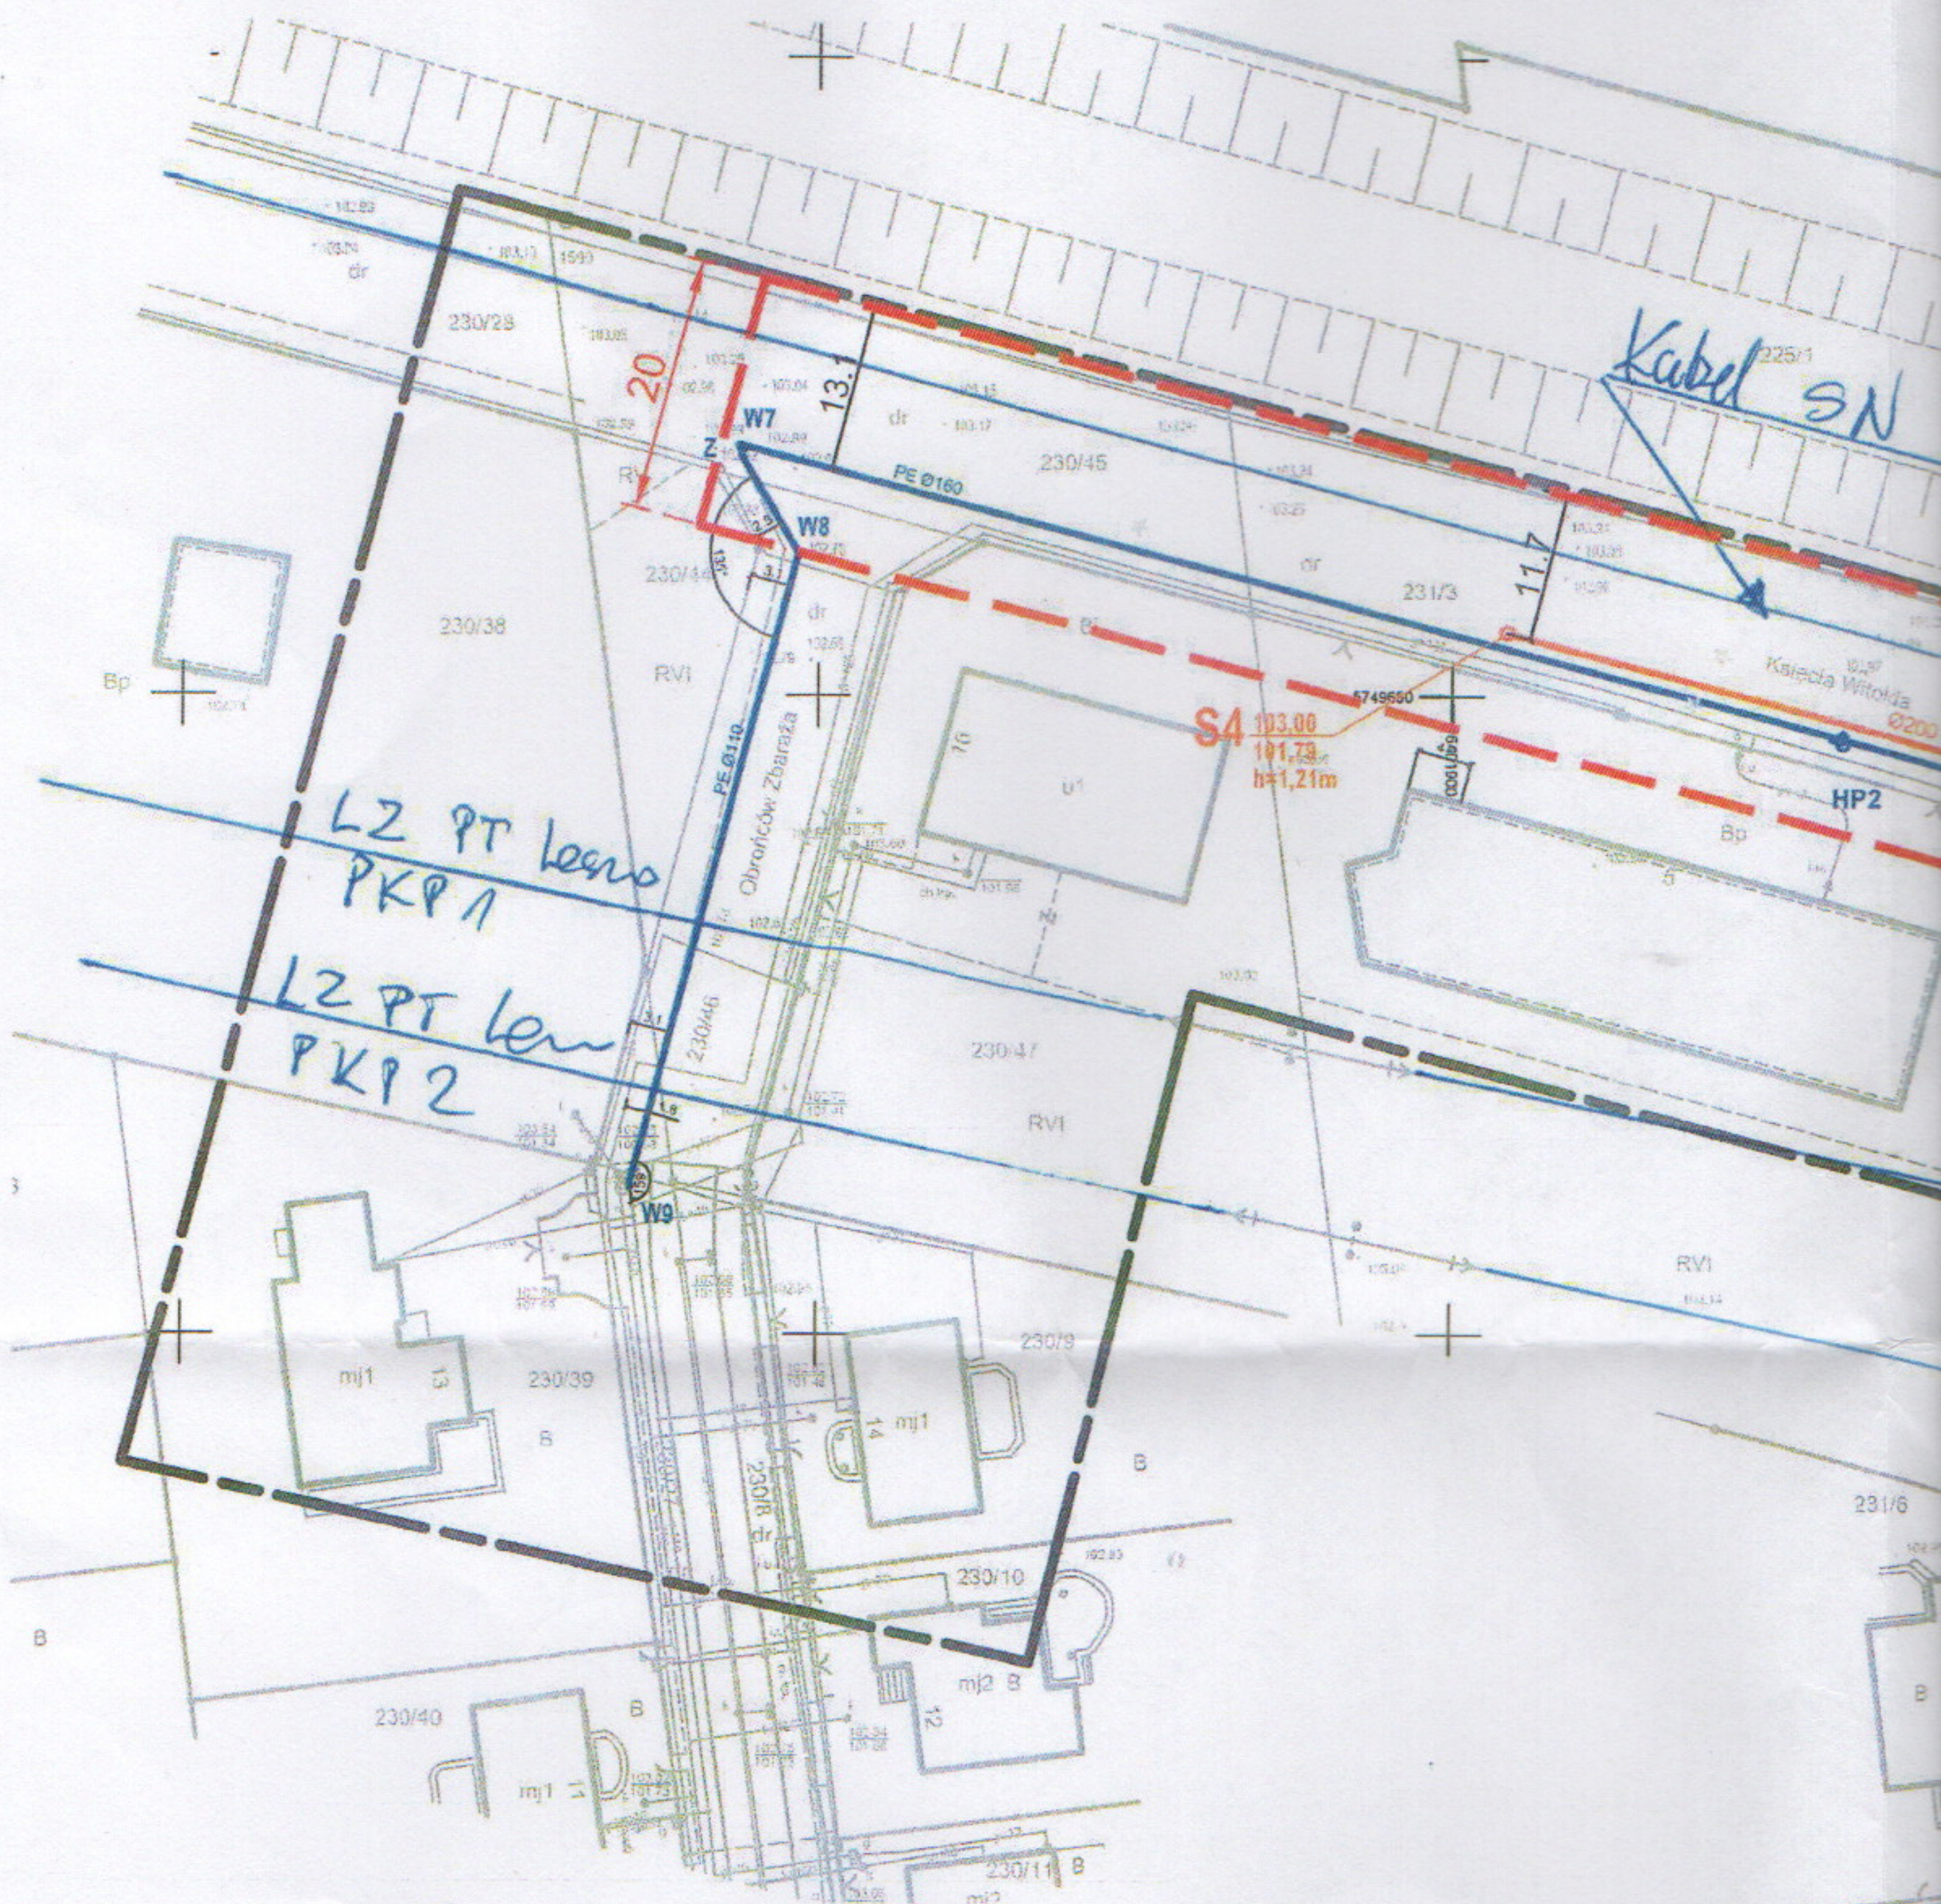

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy	GD.0540.97.2020
Jednostka ewidencyjna	Leszno 306301_1
Obwód ewidencyjny	Gronowo 0001
Skala mapy	1:500
Ulica	Księcia Witolda
Artusze ewidencyjne	106 230/46, 230/45, 231/3, 232/19, 232/17
Układ współrzędnych	prostopadłych płaskich
	wysokości
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	PL-EVRF2007-NH
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	NIE BADANO
Data opracowania mapy	14.02.2020

PROJEKT S.C.
 J. Fiołek, R. Fiołek
 ul. Borek 10, 64-100 LESZNO
 tel. 65-535 93 99, e-mail: pzyznaw@geodeta.pl
 NIP 651-531-53-37, REGON 410012833

Jerzy Florczak
 geodeta uprawniony
 Uprawnienia GUGIK nr 2625
 64-120 Krzemieniewo, ul. Spółdzielcza 100
 tel. 65-535-08-93, tel. kom. 601 752 954

Poświadczam, że niniejszy dokument
 został opracowany w wyniku prac
 geodezyjnych i kartograficznych, których
 rezultaty zawiera operat techniczny
 wpisany do ewidencji materiałów
 państwowego zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego

PREZYDENT MIASTA LESZNA

P.3063. 2020. 196

2020-02-17

Z up. PREZYDENTA MIASTA LESZNA
 Kierownik
 Ośrodka Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej

Aleksandra Rybicka

Na niniejszej mapie nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego, na które brak jest danych branżowych oraz którego nie wykryto aparaturą pomiarową.