

Lipno dnia 13 lutego 2017 roku

POROZUMIENIE

zawarte dnia 13 lutego 2017 r. pomiędzy Wójtem Gminy Lipno Panem Jackiem Karmińskim a – Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Lipowa nr 76a, 64-100 Leszno w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej „Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Dworcowej w Wilkowicach „ w działkach o nr geodezyjnym 35 – ul. Tylna, 638 – ul. Dworcowa , 696 ul. Dworcowa obręb Wilkowice .

§ 1

Wójt Gminy Lipno oświadcza, że jest zarządcą i właścicielem działek o nr geodezyjnym 35 – ul. Tylna, 638- ul. Dworcowa, 696- ul. Dworcowa obręb Wilkowice .

§ 2

1. Inwestor – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Lipowa nr 76a, 64-100 Leszno złożyło wniosek o wydanie uzgodnienia lokalizacji projektowanej „ Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Dworcowej w Wilkowicach „ w działkach o nr geodezyjnym 35-ul.Tylna, 638 – ul. Dworcowa, 696 – ul. Dworcowa obręb Wilkowice wg. planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik nr 1.
2. Wykonanie powyższego zadania związane jest z przebudową nawierzchni asfaltowej ul. Dworcowej i ul. Święciechowskiej w Wilkowicach .
3. W związku z inwestycją określoną w pkt. 1 konieczna jest zgoda właściciela na lokalizację i przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w działkach wskazanych wyżej.

§ 3

Wójt Gminy Lipno wyraża zgodę na lokalizację projektowanej „ Przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych do granicy posesji w ul. Dworcowej w Wilkowicach „ , w działkach nr geodezyjny 35, 638, 696 w obrębie m. Wilkowice wg. załączonego planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 pod następującymi warunkami:

1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie dzieł i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości ,
2. Nie zostanie naruszona nawierzchnia ww. działek.
3. Po zakończeniu robót montażowych działki nr geodezyjnym 35, 638, 696 obręb Wilkowice zostaną przywrócone do stanu poprzedniego .

§ 4

1. Inwestor musi we własnym zakresie wykonać ponadto:
 - 1/. niezbędne dla rozpoczęcia robót tj. uzyskać pozwolenie na wejście z robotami na ww. działki.
 - 2/. zgłosić rozpoczęcie inwestycji przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych .
 - 3/. zgłosić zakończenie robót celem podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wypełnienie obowiązków określonych w niniejszym porozumieniu.
2. Wójt Gminy Lipno ma prawo w każdym momencie, w czasie realizacji inwestycji, której dotyczy porozumienie do kontroli stanu przestrzegania wymagań określonych w niniejszym porozumieniu.

§ 5

1. Niedopełnienie obowiązków określonych w § 3 bądź realizacja inwestycji na zasadach innych niż wskazane w niniejszym porozumieniu będą skutkować cofnięciem zgody na wykonanie przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych.
2. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Gminę odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

z up. WÓJTA
Rafał Sójczek
Kierownik Referatu


LEGENDA:

PEHD160-110 - projektowany wodociąg PE100,SDR17,
DN160/110 - przebudowa istn. wodociągu,
PE40/63 - proj. przyłącza wodociągowe PE100, SDR 17
DN40/63 - przebudowa istn. przyłączy wodociągowych,
W0 - W25 - wodociągowe węzły połączeniowe,
—x—x—x—x—x— - istn. wodociąg do wyłączenia z ekspl.

Arkusz nr 1
URZĄD GMINY LIPNO
Załącznik
Data: 13.02.2017
Numer pisma: 1357/2017

Łączy arkusz nr 2

WÓJT GMINY LIPNO
Załącznik Nr 1 do Rozzwieszczenia
Nr 1
z dnia 13.02.2017
Podpis: [Podpis]
z up. WÓJTA
[Podpis]
Kierownik Referatu

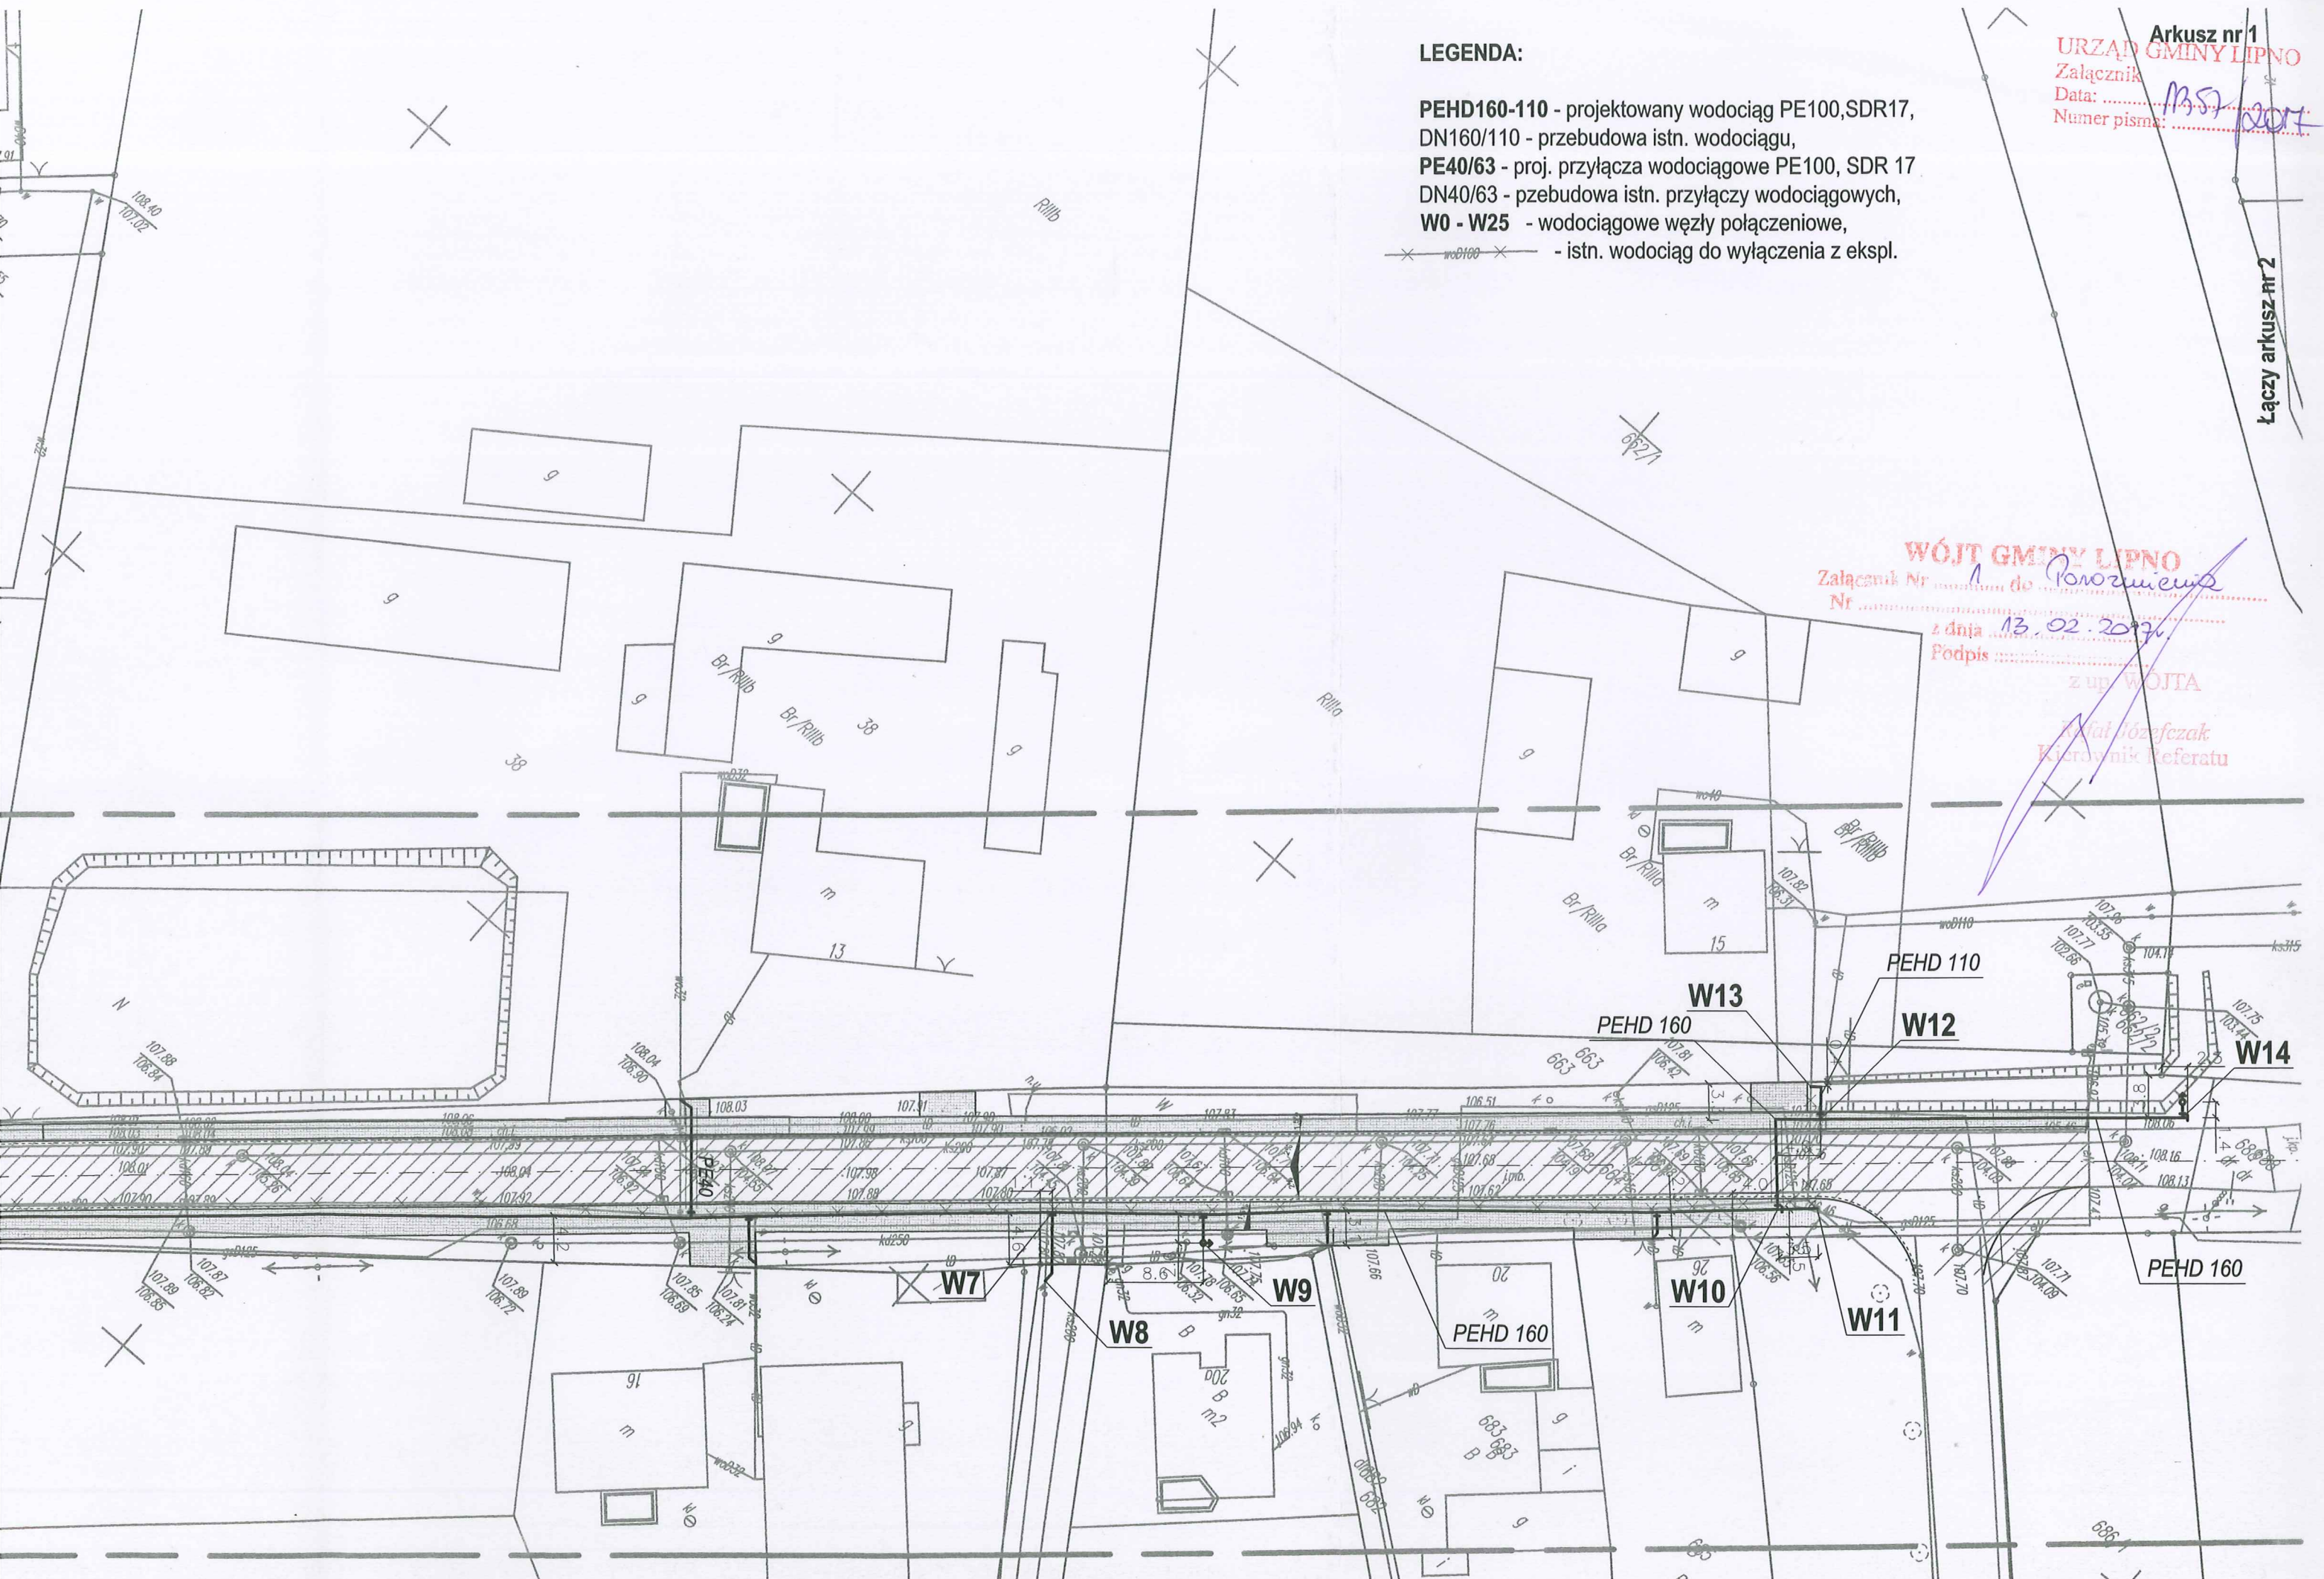

WÓJT GMINY LIPNO
Nr do
13.02.2017.
Podpis z up. WÓJTA
Rafał Jóźefczak
Kierownik Referatu

LEGENDA:

PEHD160-110 - projektowany wodociąg PE100, SDR17,
DN160/110 - przebudowa istn. wodociągu,
PE40/63 - proj. przyłącza wodociągowe PE100, SDR 17
DN40/63 - przebudowa istn. przyłączy wodociągowych,
W0 - W25 - wodociągowe węzły połączeniowe,
✕ - *W0100* ✕ - istn. wodociąg do wyłączenia z eksplo.