ID zgłoszenia pracy:

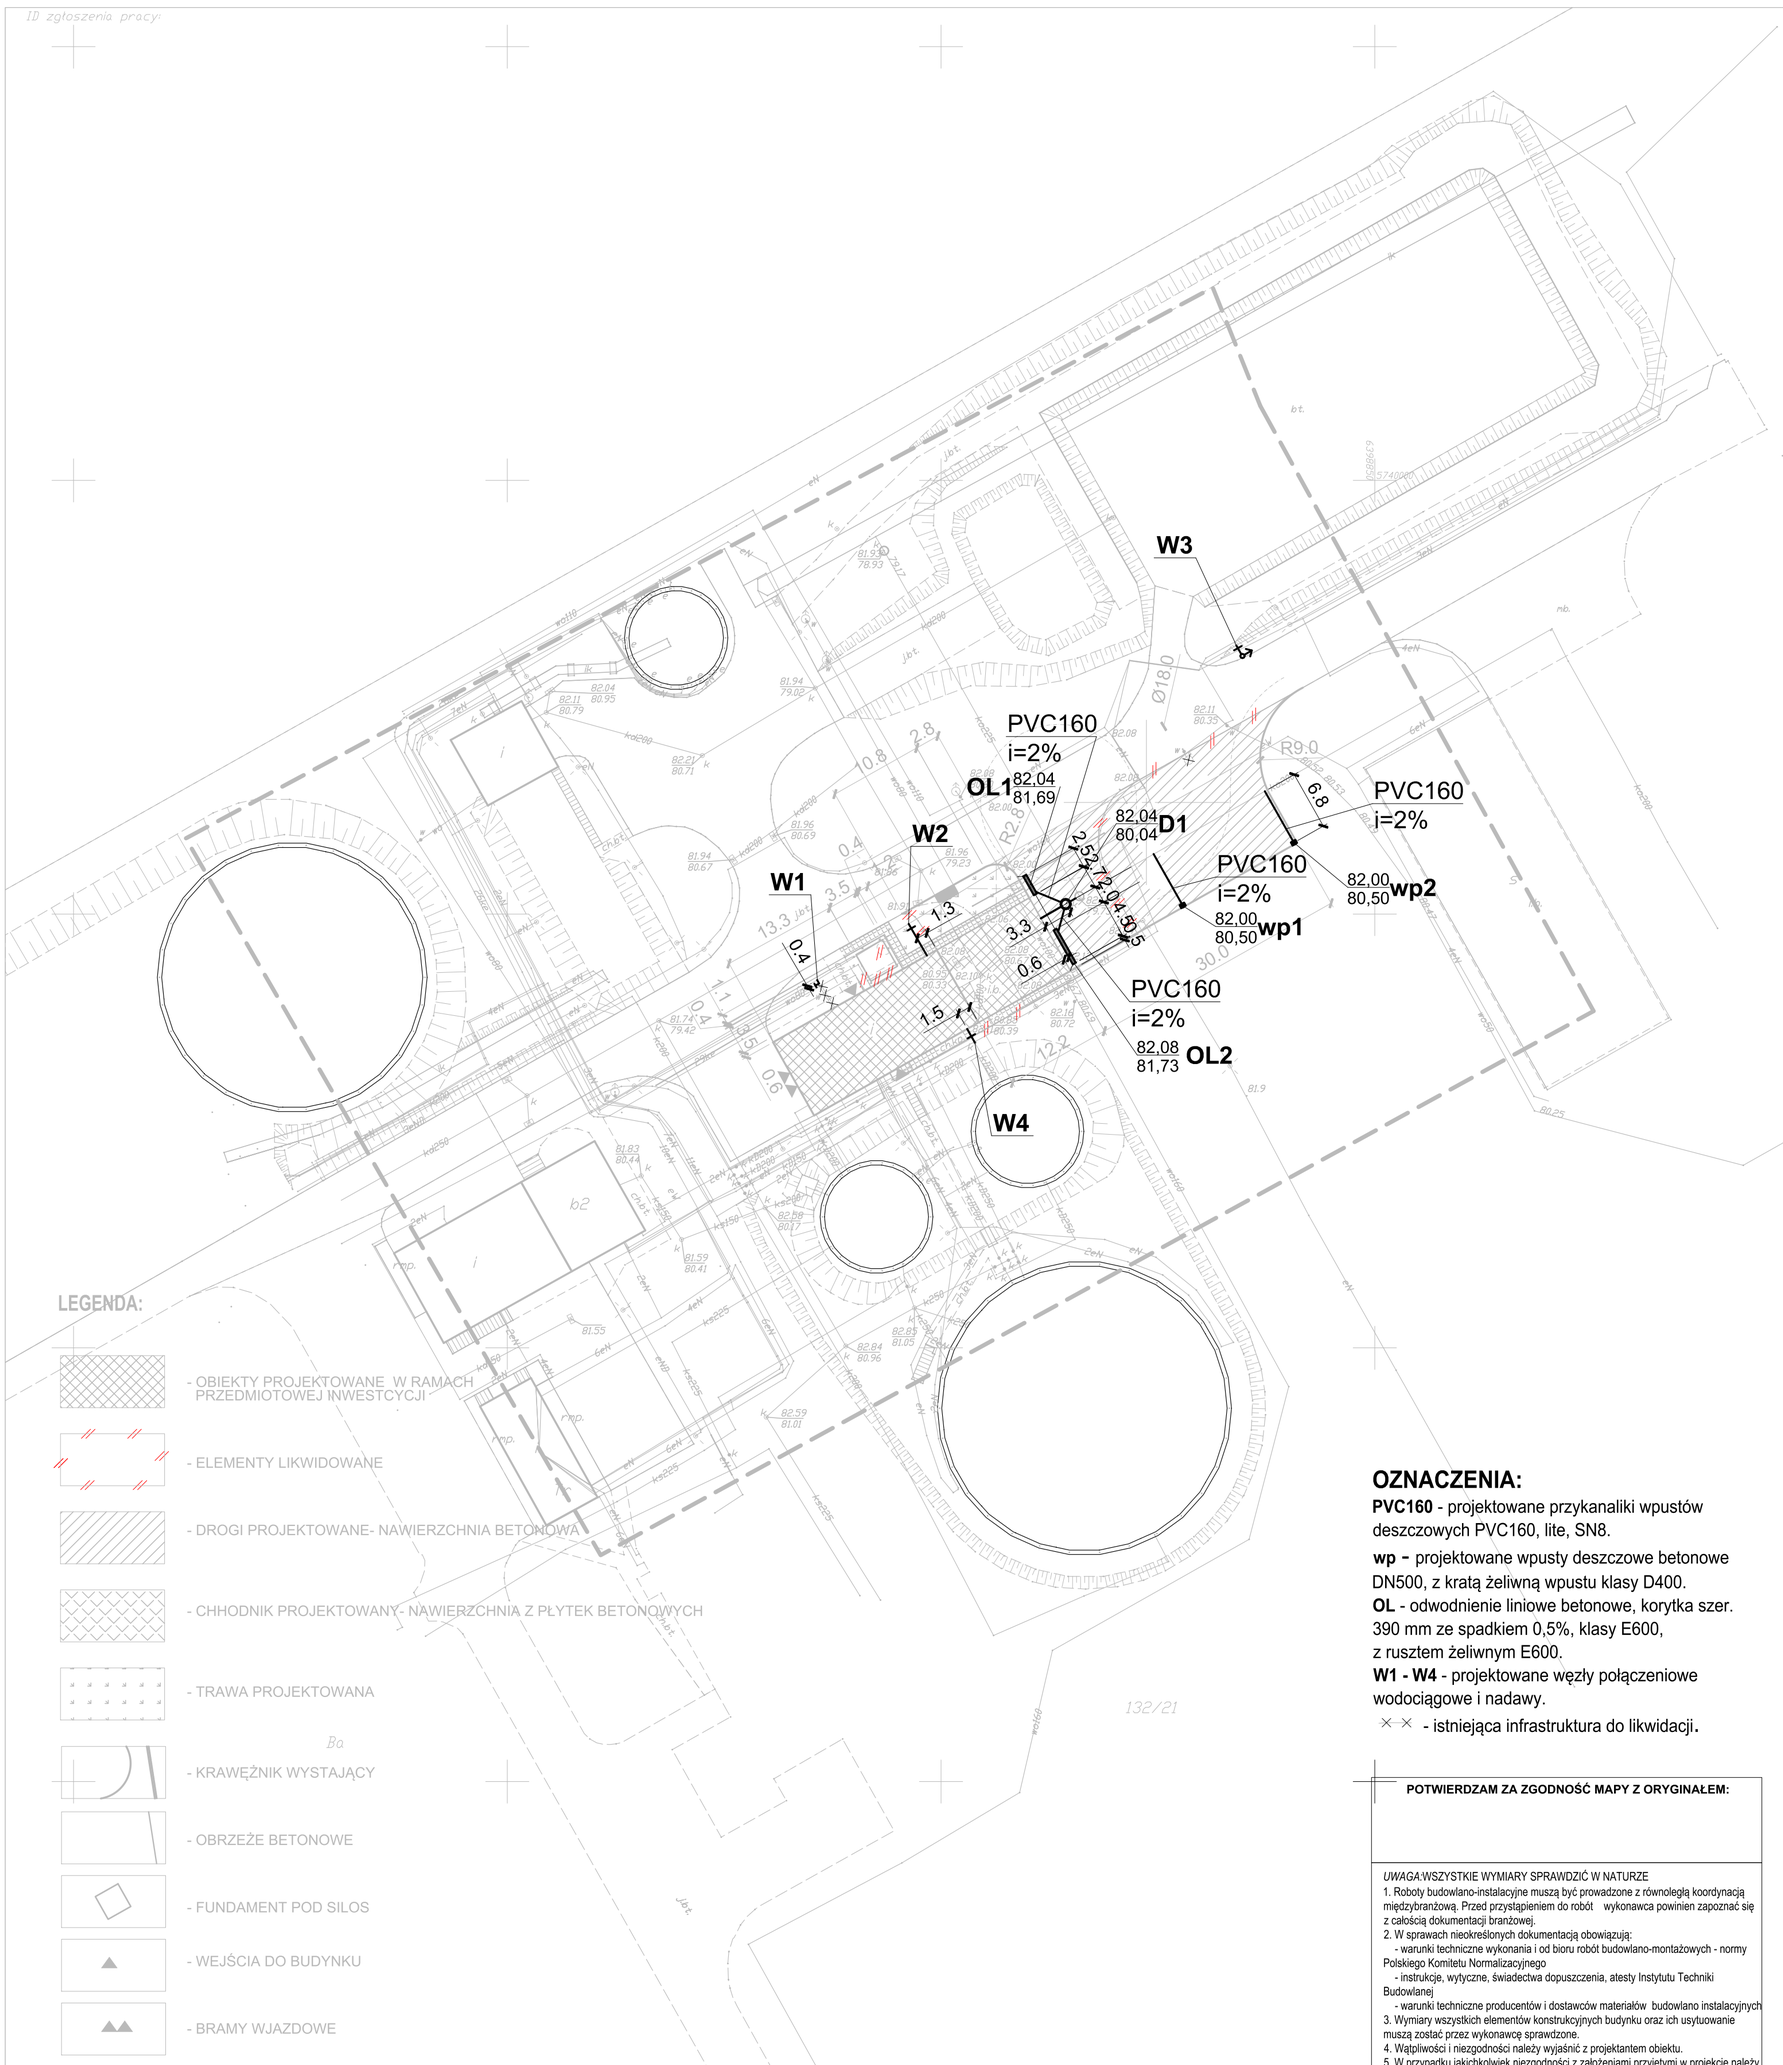

OZNACZENIA:

PVC160 - projektowane przykanaliki wpustów deszczowych PVC160, lite, SN8.

wp - projektowane wpusty deszczowe betonowe DN500, z kratą żeliwną wpustu klasy D400.

OL - odwodnienie liniowe betonowe, korytka szer. 390 mm ze spadkiem 0,5%, klasy E600, z rusztem żeliwnym E600.

W1 - W4 - projektowane węzły połączeniowe wodociągowe i nadawy.

- istniejąca infrastruktura do likwidacji.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy		GN.VII.6640.894.2019
Nazwa miejscowości		Henrykowo
Jednostka ewidencyjna		Święciechowa
Obręb ewidencyjny		Henrykowo
Skala mapy		1:500
Godło mapy		6.163.08.02.2.1; 6.164.08.22.4.3; 6.163.08.02.2.2; 6.164.08.22.4.4
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	wysokości	Kronsztad 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		nie badano
Data opracowania mapy		10.04.2019
Oznaczenia budynków na mapie według KŚT		

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
GeoBit
A. Włodarczyk, S. Formanowski Sp.J.
64-100 Leszno, ul. Kąkolewska 21
tel.(0-65) 526-94-40
kom. 609 859 688, kom. 603 661 041
NIP 697-21-43-69[illegible] R:411564084

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

inż. Sławomir Formanowski
Geodeta uprawniony
GUGiK nr 16877

Imię i nazwisko geodety uprawnionego,
nr uprawnień i podpis geodety, który opracował mapę

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA LESZCZYŃSKI

P.3013. 2019.1225
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu kartograficznego)

11.04.2019
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z up. Starosty Leszczyńskiego
Roman Sikorski
Specjalista
(imię i nazwisko pracownika upoważnionego do wykonywania czynności)

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ MAPY Z ORYGINAŁEM:

*UWAGA:*WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

BIURO INŻYNIERSKIE

Michał Izydorek
ul.Leszczyńska 53d/4 tel:502-721-715
64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

Inwestor :
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Temat :
Rozbudowa istniejącego budynku stacji odwadniania osadów oraz budowa naziemnego silosu na wapno

Adres inwestycji : Działka ewid. nr 132/ 21 obręb Henrykowo

Nr / Nazwa rysunku : 1 / PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala : 1:500

Projektant:	Sprawdził:
mgr inż. Łukasz Kaczmarek uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń **nr ewid. WKP/0362/POOS/11**	**inż. Jarosław Flamer** uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń **nr ewid. WKP/0286/POOS/07**

Stadium opracowania : Projekt Wykonawczy
Data : 05/2019
Nr strony :